

# HUSSMANN®



## ENSEMBLE DE PORTE INNOVATOR POUR CHAMBRES FROIDES


IL—67

IM—67

Fiche technique

N/P 3206132\_E

Juin 2025

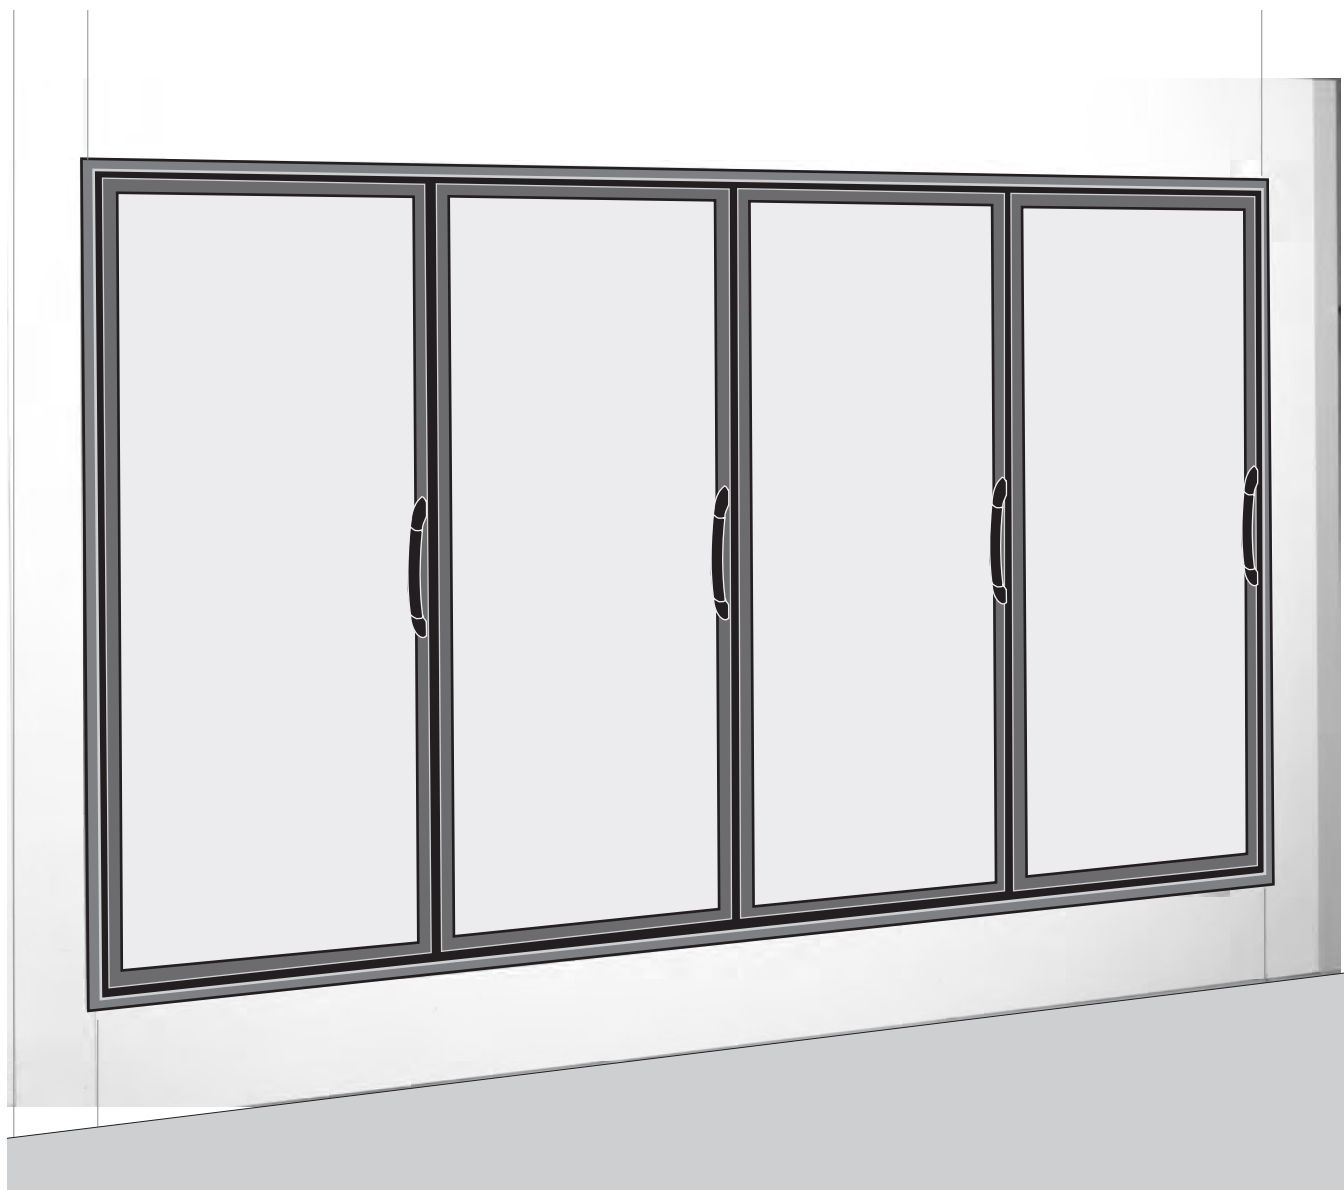


Une à cinq portes par cadre, charnière gauche ou droite

IL—67

IM—67

Porte et cadre Innovator

Les portes Innovator sont conçues pour une utilisation dans les espaces où la température n'excède pas 24 °C (75 °F) et l'humidité relative n'excède pas 55 %.

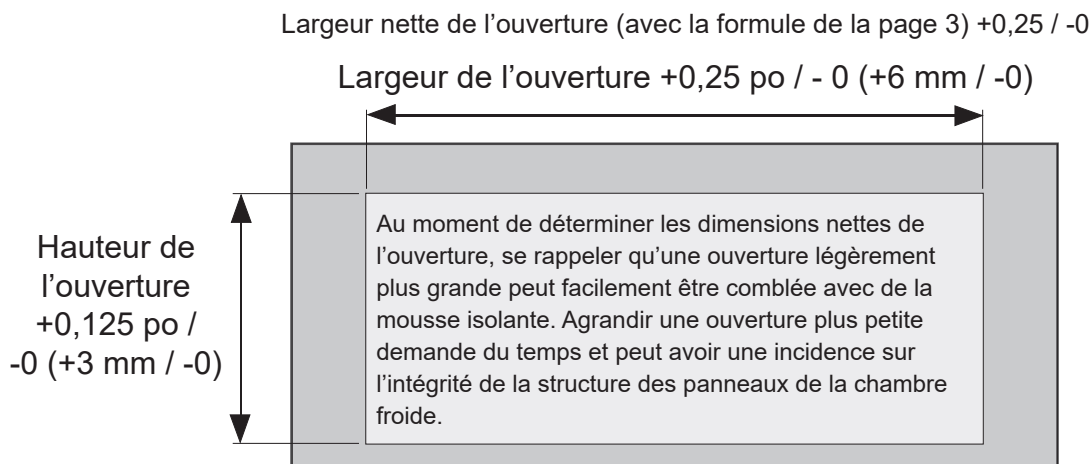

Code de produit

I X<sub>1</sub> - X<sub>2</sub> X<sub>3</sub> - X<sub>4</sub> XXX<sub>5</sub> - XXXXX<sub>6</sub>

1) Temp.: L/M (basse/moy.)

2) Nombre de portes

3) Ouverture : L/R (gauche/droite)

4) Couleur : B/G (noir/gris)

5) Tension

6) Produit : W3067

Dimensions du cadre

La largeur de cadre IL—3067 ou IM—3067 à utiliser dans la formule de la page 3.

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 1 porte  | 31,5 po (800 mm)     |
| 2 portes | 61,938 po (1574 mm)  |
| 3 portes | 92,375 po (2347 mm)  |
| 4 portes | 122,813 po (3120 mm) |
| 5 portes | 153,25 po (3893 mm)  |

IL—3067 ou IM—3067 Hauteur de cadre 67,5 po (1715 mm)

Réfrigérateur libre-service Innovator, basse température,  
30 po de large, 67 po de haut

IL—67  
IM—67  
Porte et cadre Innovator

**FORMULE DE LARGEUR NETTE DE L'OUVERTURE POUR  
1 À 4 CADRES AVEC 1 À 5 PORTES PAR CADRE**  
Consulter le fabricant de mur de chambre froide pour déterminer  
le nombre maximal de portes continues permises dans un  
groupement entre deux supports de meneau.

| La formule sert à déterminer l'ouverture nette minimale pour un ensemble à un châssis |   |                    |   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|---|------------------|
| Dégagement gauche                                                                     | + | Largeur du châssis | + | Dégagement droit |
| 0,188                                                                                 |   |                    |   | 0,188            |
| = OUVERTURE NETTE                                                                     |   |                    |   |                  |
| Châssis 1                                                                             |   |                    |   |                  |

| La formule sert à déterminer l'ouverture nette minimale pour une suite continue de portes sans meneau entres les châssis – Ensemble à deux châssis |   |                    |           |          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|-----------|----------|---|
| Dégagement gauche                                                                                                                                  | + | Largeur du châssis | +         | Jonction | + |
| 0,188                                                                                                                                              |   |                    |           | 0,125    |   |
| = OUVERTURE NETTE                                                                                                                                  |   |                    |           |          |   |
| Châssis 1                                                                                                                                          |   |                    | Châssis 2 |          |   |


| La formule sert à déterminer l'ouverture nette minimale pour une suite continue de portes sans meneau entres les châssis – Ensemble à trois châssis |   |                    |           |          |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| Dégagement gauche                                                                                                                                   | + | Largeur du châssis | +         | Jonction | +         | Largeur du châssis |
| 0,188                                                                                                                                               |   |                    |           | 0,125    |           |                    |
| = OUVERTURE NETTE                                                                                                                                   |   |                    |           |          |           |                    |
| Châssis 1                                                                                                                                           |   |                    | Châssis 2 |          | Châssis 3 |                    |

| La formule sert à déterminer l'ouverture nette minimale pour une suite continue de portes sans meneau entres les châssis – Ensemble à quatre châssis |   |                    |           |          |           |                    |           |          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|-----------|----------|---|
| Dégagement gauche                                                                                                                                    | + | Largeur du châssis | +         | Jonction | +         | Largeur du châssis | +         | Jonction | + |
| 0,188                                                                                                                                                |   |                    |           | 0,125    |           |                    |           | 0,125    |   |
| = OUVERTURE NETTE                                                                                                                                    |   |                    |           |          |           |                    |           |          |   |
| Châssis 1                                                                                                                                            |   |                    | Châssis 2 |          | Châssis 3 |                    | Châssis 4 |          |   |

En se guidant sur l'illustration ci-dessous, la formule pour un ensemble de trois châssis comptant deux portes chacun donne  
Dégagement gauche + largeur du châssis + jonction + largeur du châssis + jonction + largeur du châssis + dégagement droit = largeur nette de l'ouverture

0,188 + 61,938 + 0,125 + 61,938 + 0,125 + 61,938 + 0,188 = 186,44 po Largeur nette de l'ouverture (largeur de cadre de la page 2). L'utilisation d'un ensemble de deux châssis comptant trois portes chacun requiert une ouverture nette plus petite de 185,243 po. Utilisez toujours le moins de châssis possible pour obtenir le nombre de portes requis.

#### ENSEMBLE À TROIS CHÂSSIS

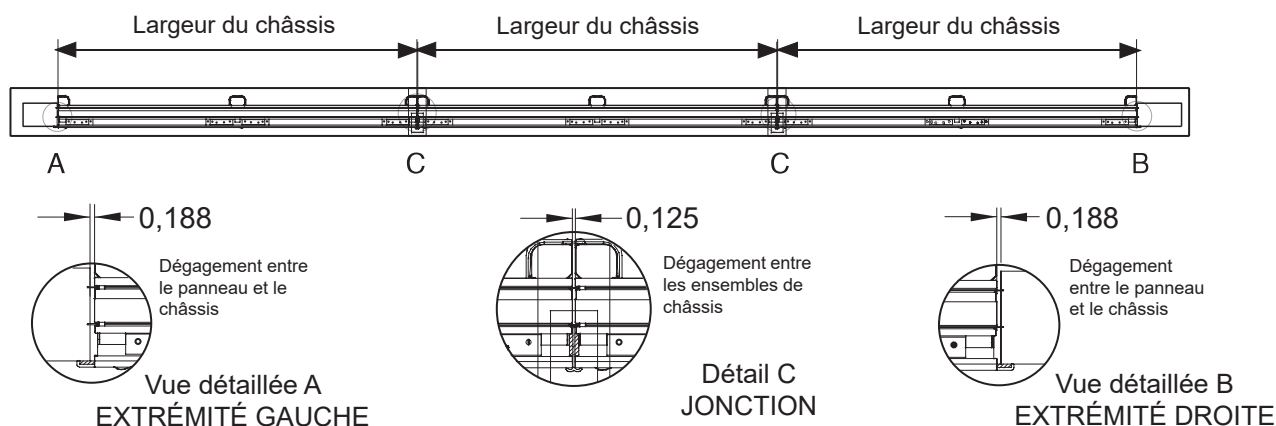

IL—67



IM—67

Porte et cadre Innovator

Pour toute question sur votre équipement,  
contacter notre équipe de support  
technique au 1 866 785-8499

Pour un support général ou des appels de  
service, contacter notre centre de service à  
la clientèle au 1 800 922-1919

Pour commander des pièces de recharge  
sous garantie, appeler au 1-855-HussPrt  
(1 855 487-7778) ou envoyer un courriel à  
l'adresse suivante :  
[Hussmann\\_part\\_warranty@hussmann.com](mailto:Hussmann_part_warranty@hussmann.com)

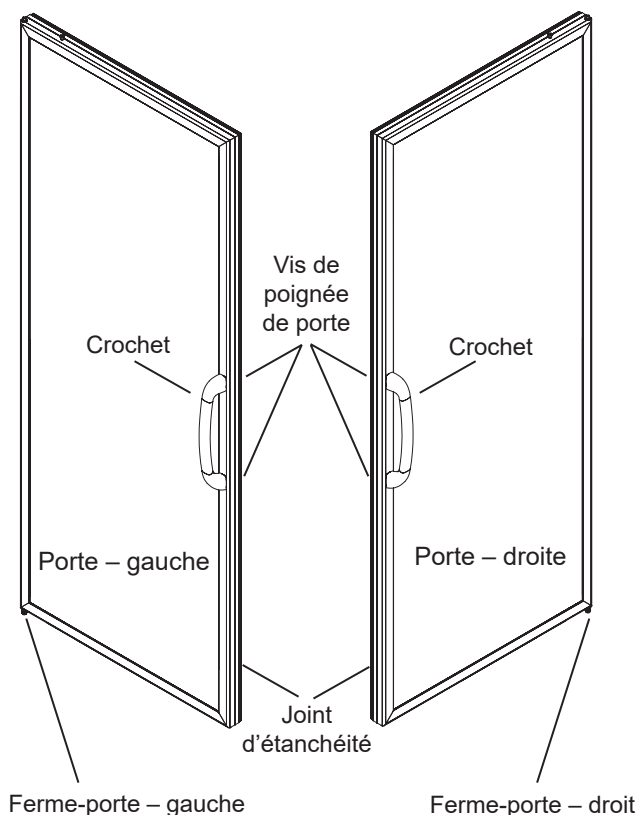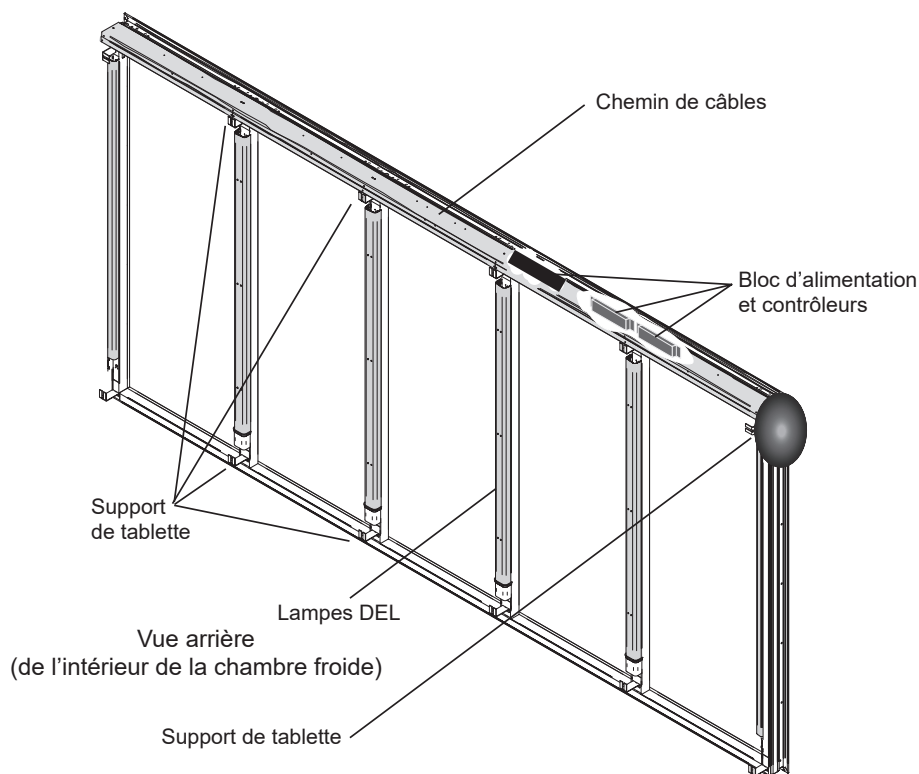

## MISE EN GARDE

Des conditions ambiantes excessives  
peuvent causer de la condensation et,  
par conséquent, le ressuage des portes.  
Les responsables de l'installation  
doivent surveiller les conditions des  
portes et du plancher pour assurer la  
sécurité des personnes.

# IL—67

## IM—67

Porte et cadre Innovator

Les schémas de câblage figurent dans le Guide d'installation et d'entretien des portes Innovator,  
N/P 3034474

## IL—3067

### DONNÉES DE RÉFRIGÉRATION


### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                         | 1<br>porte | 2<br>portes | 3<br>portes | 4<br>portes | 5<br>portes | 1<br>porte | 2<br>portes | 3<br>portes | 4<br>portes | 5<br>portes |
|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Éléments chauffants anti-condensation   | Ampères    |             |             |             |             | Watts      |             |             |             |             |
| Portes 120 V 60 Hz                      | S.O.       | S.O.        | S.O.        | S.O.        | S.O.        | S.O.       | S.O.        | S.O.        | S.O.        | S.O.        |
| Cadres 120 V 60 Hz                      | 0,40       | 0,78        | 1,18        | 1,50        | 1,88        | 48         | 94          | 141         | 180         | 225         |
| Éclairage vertical                      |            |             |             |             |             |            |             |             |             |             |
| Éclairage à DEL EcoShine II 120 V 60 Hz | 0,18       | 0,32        | 0,46        | 0,60        | 0,73        | 21         | 38          | 55          | 72          | 88          |

## IM—3067

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                         | 1<br>porte | 2<br>portes | 3<br>portes | 4<br>portes | 5<br>portes | 1<br>porte | 2<br>portes | 3<br>portes | 4<br>portes | 5<br>portes |
|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Éléments chauffants anti-condensation   | Ampères    |             |             |             |             | Watts      |             |             |             |             |
| Portes 120 V 60 Hz                      | S.O.       | S.O.        | S.O.        | S.O.        | S.O.        | S.O.       | S.O.        | S.O.        | S.O.        | S.O.        |
| Cadres 120 V 60 Hz                      | 0,20       | 0,39        | 0,58        | 0,57        | 0,71        | 24         | 47          | 70          | 68          | 85          |
| Éclairage vertical                      |            |             |             |             |             |            |             |             |             |             |
| Éclairage à DEL EcoShine II 120 V 60 Hz | 0,18       | 0,32        | 0,46        | 0,60        | 0,73        | 21         | 38          | 55          | 72          | 88          |



Conduit depuis le chemin de câbles

Chaque cadre est doté des câbles  
ci-dessous dans le conduit flexible :

- A. Le faisceau de la contrôleur de  
chaufferette anticondensation comprend  
deux fils distincts, l'un noir, l'autre blanc.
- C. Le faisceau de câbles du bloc  
d'alimentation a un fil blanc et un fil noir  
attachés avec un attache-câble.
- C. Le fil de mise à la terre est vert.

Cette photo montre le câblage avec les  
étiquettes ajoutées pour plus de clarté.  
Le schéma montre comment les fils doivent  
être raccordés.

