


Las conexiones eléctricas y de refrigeración se encuentran en la parte superior. Se requieren circuitos eléctricos y tuberías elevadas.

Nos reservamos el derecho a cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a realizar cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

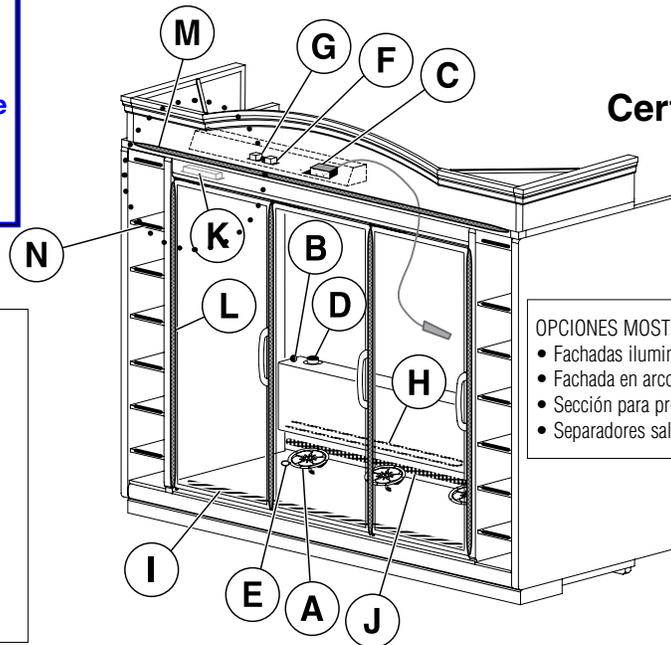

OPCIONES MOSTRADAS:

- Fachadas iluminadas
- Fachada en arco
- Sección para productos secos
- Separadores salientes

Advertencia:
¡El bloque terminal NO es para la conexión de cables de un gabinete a otro!

Artículo	Pieza N°	Descripción	Artículo de cableado N°	Artículo	Pieza N° (Cant.)	Descripción	Artículo de cableado N°
ENSAMBLES DE VENTILADOR Y TERMOSTATOS				CALENTADORES (CONTINUACIÓN)			
(A)	Ensamble de ventilador		(1)	(J)	Calentador suplementario Koolgas – Pleno (120 V)		(10)
	0477658	Motor economizador de energía estándar			0452980 (1)	Modelos de 2 puertas	
	0315470	Aspa de ventilador			0452981 (1)	Modelos de 3 puertas	
(B)	0331798	Termostato de descongelamiento estándar, no ajustable	(2)		0452982 (1)	Modelos de 4 puertas	
(C)		Termostato de refrigeración ajustable, opcional	(3)		0452983 (1)	Modelos de 5 puertas	
(D)	0440423	Termostato de límite de descongelamiento	(4)	LÁMPARAS LED Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN			
(E)	0446007	Termostato de control del relé o termostato para ventilador y calentador anticondensación	(5)	K.	0499399	Fuente de alimentación de lámparas LED	(11)
RELÉS					L.	Lámpara LED	(12)
(F)	0342598	Relé de control (120 V, Koolgas)	(6)			<i>Reemplazar con lámparas similares.</i>	
(G)	0342599	Relé de control (208 V)	(7)	M.	Lámpara LED de la fachada		(13)
CALENTADORES						050919200	2900 K, 29.5 pulg. de largo
(H)	Calentadores de descongelamiento eléctrico (208 V)		(8)			050919300	2900 K, 30.5 pulg. de largo
	0461938 (1)	Modelos de 2 puertas		N.	050919000	Lámpara LED para productos secos, 3500 K	(14)
	0461939 (1)	Modelos de 3 puertas			KLU9600	Estante con luz, Pearwood	
	0461940 (1)	Modelos de 4 puertas		NOTA: Para obtener piezas de lámparas LED, contacte a su representante de servicio de Hussmann al 1-800-922-1919. Tenga a la mano el modelo y el número de serie. Las descripciones, incluyendo los tamaños y colores, se encuentran en WWW.HUSSMANN.COM/SERVICEANDPARTS.			
	0461941 (1)	Modelos de 5 puertas		Consulte el manual de INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LAS PUERTAS DE VIDRIO INNOVATOR REACH-IN, NIP 0425683, para las piezas de repuesto para las puertas Innovator, Innovator II e Innovator III y sus marcos.			
(I)	Calentador de la charola de drenaje (Eléctrico y Koolgas) (120 V)		(9)				
	0508199 (1)	Modelos de 2 puertas					
	0508200 (1)	Modelos de 3 puertas					
	0508201 (1)	Modelos de 4 puertas					
	0508202 (1)	Modelos de 5 puertas					

Data sheet-LifeLine RLT
Hoja de datos de LifeLine RLT

NOTA: La Revisión F añadió la NOTA de la página 3 y eliminó las dimensiones de los estantes para productos secos. Los demás cambios están marcados con barras, subrayado o círculos.


Perspectivas de plano de ingeniería

LifeLine Premier RLT Perspectiva de plano 02-2010

DATOS FÍSICOS

Tubo de goteo del exhibidor (pulg.)	1/4
Manguera de líquido del exhibidor (pulg.)	3/8
Manguera de succión del exhibidor (pulg.)	7/8

Reach-in alto
2, 3, 4 y 5 puertas

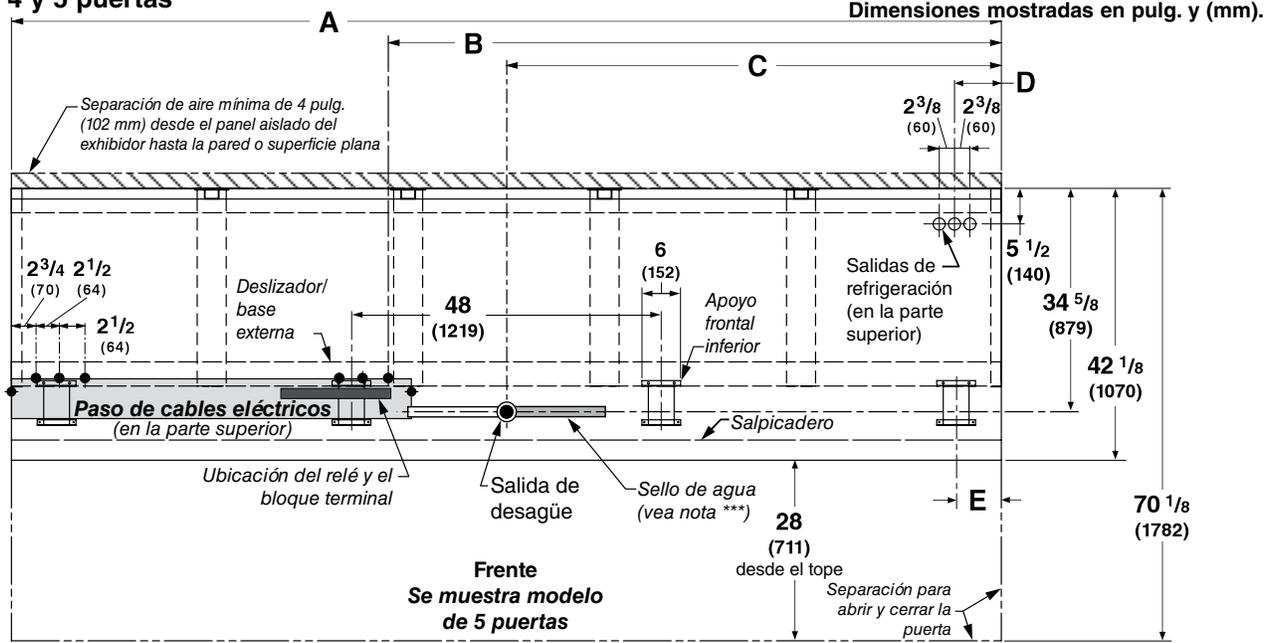

Arriba se muestra el exhibidor básico de 5 puertas, sin salientes, secciones para productos secos, separadores ni extremos.


Abajo está la ilustración de un exhibidor de 4 puertas con gabinetes para productos secos y separadores de extremo salientes.

Consulte la tabla de la página 3 para ver información detallada de las dimensiones de las opciones.

RLT LifeLine Premier – Perspectiva del plan productos secos/salientes

2, 3 y 4 puertas

Dimensiones mostradas en pulg. y (mm).

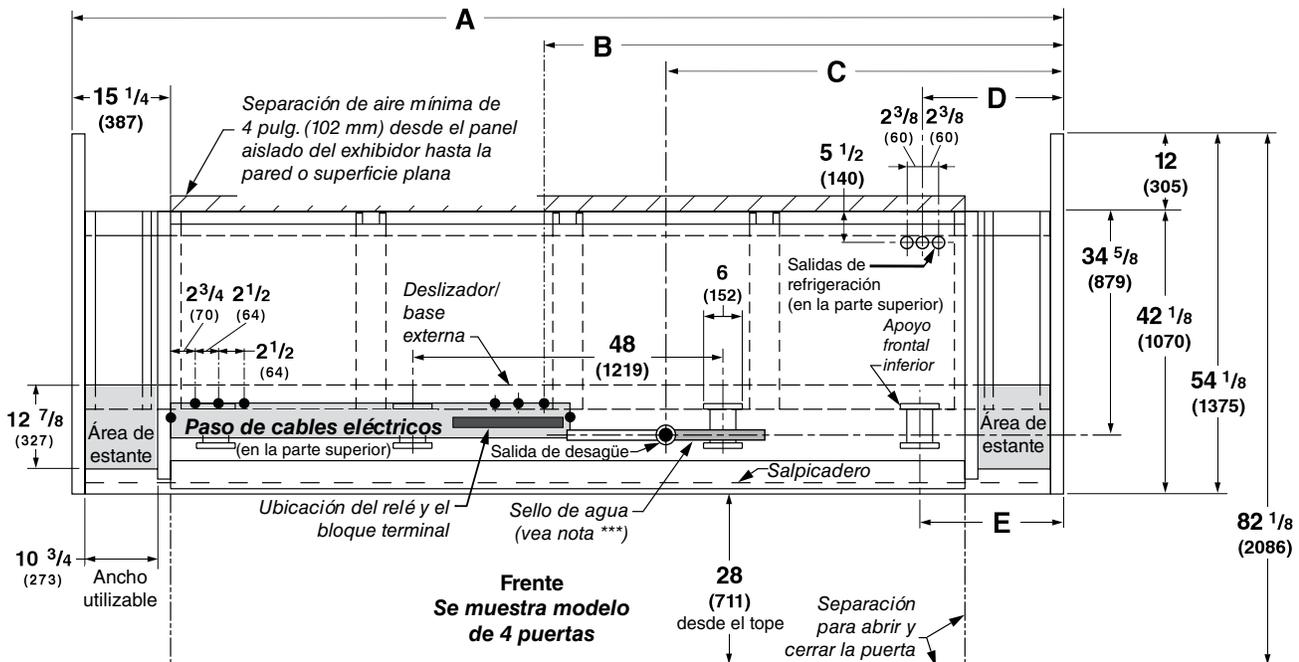

Dimensiones de perspectiva de plano para Opciones de LifeLine Premier



LifeLine Premier RLT

Con puertas Innovator
Temperatura baja




	2 puertas	3 puertas	4 puertas	5 puertas
Abreviaturas: DG = Sección para productos secos BO = Saliente				
General				
(A) Longitud del exhibidor	62 (1575)	92 1/2 (2350)	122 7/8 (3121)	153 3/8 (3896)
** NOTA: Cada extremo sólido agrega aprox. 2 3/8 pulg. (60 mm) de longitud a la agrupación, cada separador agrega aprox. 2 3/4 pulg. (70 mm) y las uniones entre gabinetes agregan aprox. 1/8 pulg. (3 mm) por el material del sello.				
(A) Longitud del exhibidor; BO incluye 2 extremos salientes	66 (1676)	96 1/2 (2451)	126 7/8 (3222)	157 3/8 (3997)
(A) Longitud del exhibidor; DG incluye 4 extremos y gabinetes para productos secos	92 1/2 (2350)	123 (3124)	153 3/8 (3896)	N/A
Dimensión máxima exterior desde la parte posterior hasta el frente del exhibidor *	42 1/8 (1070)	42 1/8 (1070)	42 1/8 (1070)	42 1/8 (1070)
Dimensión máxima exterior desde la parte posterior hasta el frente del exhibidor (BO) * †	54 1/8 (1375)	54 1/8 (1375)	54 1/8 (1375)	54 1/8 (1375)
* Incluye tope. Agregue 26 1/2 pulg. (673 mm) para abrir la puerta.				
† Dimensión del exhibidor más saliente de 12 pulg.				
Ancho interior del gabinete para productos secos	10 3/4 (273)	10 3/4 (273)	10 3/4 (273)	N/A
Profundidad interior del gabinete para productos secos	12 7/8 (327)	12 7/8 (327)	12 7/8 (327)	N/A
Parte posterior del exhibidor al frente del salpicadero	39 (991)	39 (991)	39 (991)	39 (991)
Parte posterior del exhibidor al frente del salpicadero (BO)	51 (1295)	51 (1295)	51 (1295)	51 (1295)
Ancho del riel deslizador	3 3/4 (95)	3 3/4 (95)	3 3/4 (95)	3 3/4 (95)
Ancho del apoyo frontal inferior	6 (152)	6 (152)	6 (152)	6 (152)
Área de ductos cortos entre el apoyo frontal y el salpicadero	7 1/8 (181)	7 1/8 (181)	7 1/8 (181)	7 1/8 (181)
Servicio eléctrico 				
(B) Extremo derecho del exhibidor al centro del orificio con tapa más cercano	2 3/4 (70)	33 1/4 (845)	63 5/8 (1616)	94 1/8 (2391)
(B) Extremo derecho del exhibidor al centro del orificio con tapa más cercano (BO)	4 3/4 (121)	35 1/4 (895)	65 5/8 (1667)	96 1/8 (2442)
(B) Extremo derecho del exhibidor al centro del orificio con tapa más cercano (DG)	18 (457)	48 1/2 (1232)	78 7/8 (2003)	N/A
Extremo derecho del exhibidor al centro del orificio con tapa izquierdo	59 1/4 (1505)	89 3/4 (2280)	120 1/8 (3051)	150 1/8 (3826)
Parte posterior y exterior del exhibidor al centro del orificio con tapa	31 5/8 (803)	31 5/8 (803)	31 5/8 (803)	31 5/8 (803)
Parte posterior y exterior del exhibidor al centro del orificio con tapa (BO) †	43 5/8 (1108)	43 5/8 (1108)	43 5/8 (1108)	43 5/8 (1108)
Longitud del paso de cables	62 (1575)	62 (1575)	62 (1575)	62 (1575)
** NOTA: El punto de conexión del cableado eléctrico en el local se encuentra en la terminal.				
Salida de desagüe 				
(C) Extremo derecho del exhibidor al centro de la salida de desagüe	23 7/8 (606)	54 1/4 (1378)	46 1/4 (1175)	76 5/8 (1946)
(C) Extremo derecho del exhibidor al centro de la salida de desagüe (BO)	25 7/8 (657)	56 1/4 (1429)	48 1/4 (1226)	78 5/8 (1997)
(C) Extremo derecho del exhibidor al centro de la salida de desagüe (DG)	39 1/8 (994)	69 1/2 (1765)	61 1/2 (1562)	N/A
Parte posterior y exterior del exhibidor al centro de la salida de desagüe	34 5/8 (879)	34 5/8 (879)	34 5/8 (879)	34 5/8 (879)
Parte posterior y exterior del exhibidor al centro de la salida de desagüe (BO) †	46 5/8 (1184)	46 5/8 (1184)	46 5/8 (1184)	46 5/8 (1184)
Sello de agua 				
Borde del sello de agua al centro de la salida de desagüe	13 (330)	13 (330)	13 (330)	13 (330)
Tubo de goteo cédula 40 de PVC	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)
*** NOTA: Las salidas del sello de agua instaladas en el local, los conectores en T y los demás conectores se envían con el exhibidor.				
Salida de refrigeración 				
(D) Extremo derecho del exhibidor al centro de la salida de refrigeración central derecha	7 1/4 (184)	7 1/4 (184)	7 1/4 (184)	7 1/4 (184)
(D) Extremo derecho del exhibidor al centro de la salida de refrigeración central derecha (BO)	9 1/4 (235)	9 1/4 (235)	9 1/4 (235)	9 1/4 (235)
(D) Extremo derecho del exhibidor al centro de la salida de refrigeración central derecha (DG)	22 1/2 (572)	22 1/2 (572)	22 1/2 (572)	N/A
Parte posterior y exterior del exhibidor al centro de las salidas de refrigeración	5 1/2 (140)	5 1/2 (140)	5 1/2 (140)	5 1/2 (140)
Parte posterior y exterior del exhibidor al centro de las salidas de refrigeración (BO) †	17 1/2 (445)	17 1/2 (445)	17 1/2 (445)	17 1/2 (445)
(E) Apoyos frontales, inferiores y exteriores desde el extremo del exhibidor	7 (178)	7 (178)	7 (178)	7 (178)
(E) Apoyos frontales, inferiores y exteriores desde el extremo del exhibidor (BO)	9 (229)	9 (229)	9 (229)	9 (229)
(E) Apoyos frontales, inferiores y exteriores desde el extremo del exhibidor (DG) † †	26 1/2 (673)	26 3/4 (679) Der. 37 1/2 (952) Izq.	26 1/4 (667)	N/A
Apoyo frontal, inferior y central desde la línea central	24 (610)	24 (610)	24 (610)	24 (610)
Apoyo frontal, inferior y central desde la línea central (BO)	24 (610)	24 (610)	24 (610)	24 (610)
Apoyo frontal, inferior y central desde la línea central (DG) † †	6 3/4 (171) Izq.	8 3/4 (222) Der.	24 (610)	N/A
†† La distancia entre los apoyos central y exteriores variará.				

LifeLine Premier RLT


Con puertas Innovator
Temperatura baja

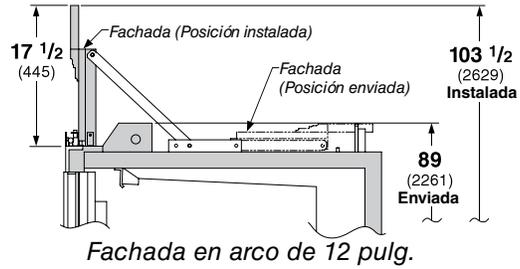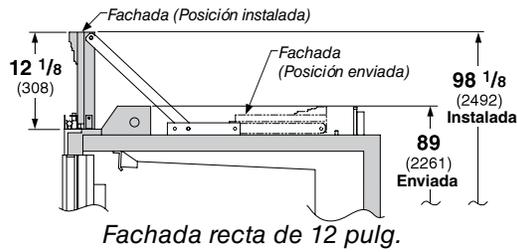

Opciones de fachadas en corte transversal

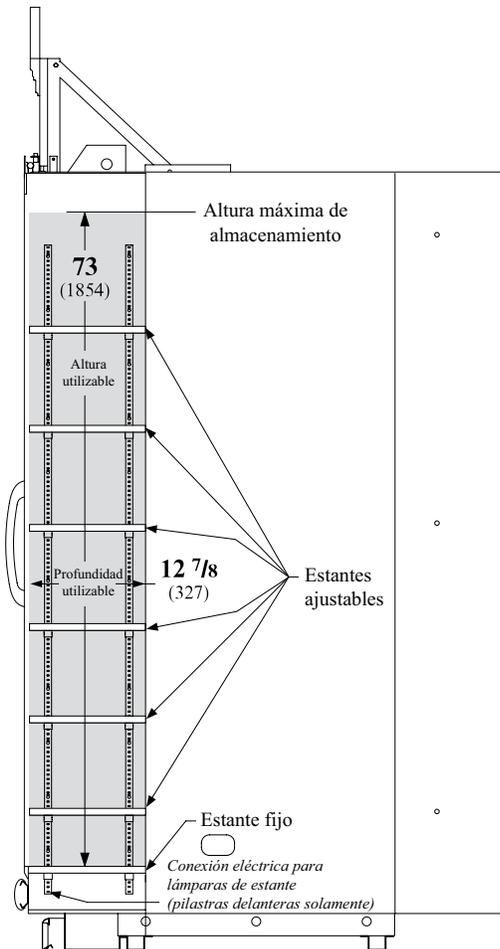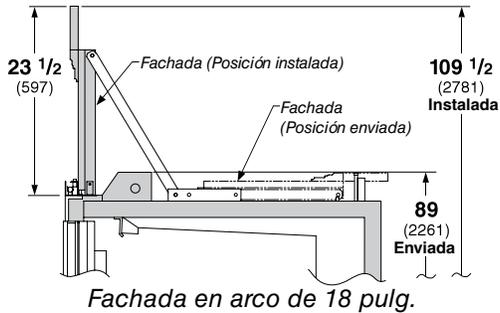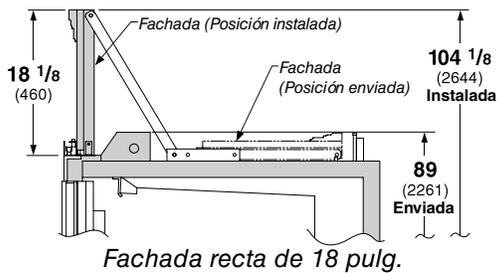

Sección para productos secos en corte transversal

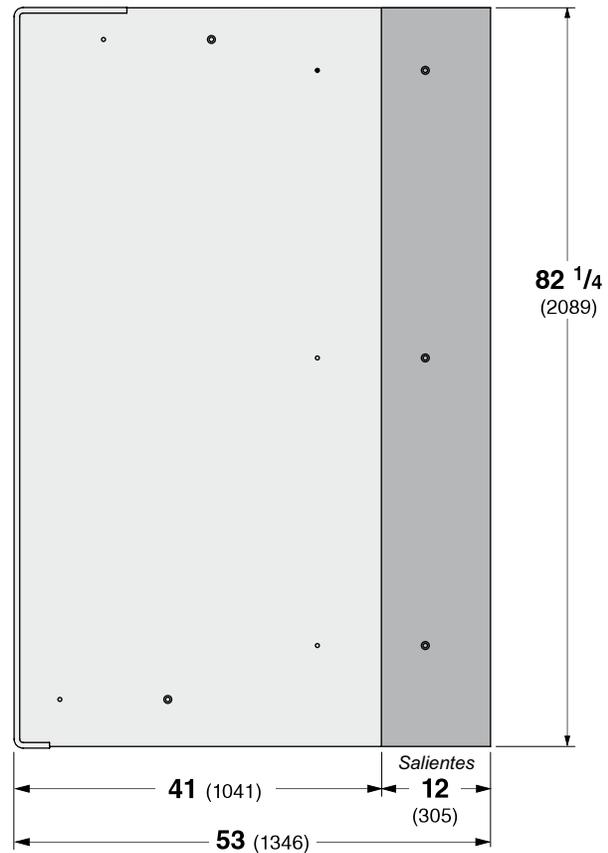

Perfiles de extremo estándar y extremo saliente

LifeLine Premier RLT
Con puertas Innovator
Temperatura baja

Las conexiones eléctricas y de refrigeración se encuentran en la parte superior. Se requieren circuitos eléctricos y tuberías elevadas.

DATOS DE REFRIGERACIÓN

Nota: Los datos se basan en una temperatura y humedad en la tienda que no exceden los 75 °F y una H.R. del 55%.

	FF	IC
Aire de descarga (°F)	-5	-12
Evaporador (°F)	-11	-19
Dimensionamiento de la unidad (°F)	-14	-22

Btu/h/puerta *

	FF	IC
INNOVATOR		
Paralelo	1105	1295
Convencional	1130	1320

DATOS DE DESCONGELAMIENTO

	FF	IC
Frecuencia (h)	24	24
Agua de descongelamiento (lb/puerta/día)	1.2	1.3

(± 15% basado en la configuración de los exhibidores y el aprovisionamiento del producto).

ELÉCTRICO

	FF	IC
Temp. Term. (°F)	54 °	54 °
Protección contra fallas (minutos)	48	48

GAS

Duración (minutos)	22	22
--------------------	----	----

APAGADO No se recomienda

CONTROLES CONVENCIONALES

Control de contraflujo de baja presión

	FF	IC
C/CO (Temp., °F)*	-18 °/-34 °	-26 °/-45 °

Solo unidad en interiores, terminación de descongelamiento a presión (Temp., °F) *


No se recomienda

* Use una tabla de presión y temperatura para determinar las conversiones de PSIG.

Carga estimada ***

2 puertas	2.3 lb	37 oz	1.0 kg
3 puertas	3.2 lb	51 oz	1.4 kg
4 puertas	4.1 lb	66 oz	1.8 kg
5 puertas	5.1 lb	82 oz	2.3 kg

*** Este es un promedio para todos los tipos de refrigerantes. La carga de refrigerante real puede variar en aproximadamente media libra.

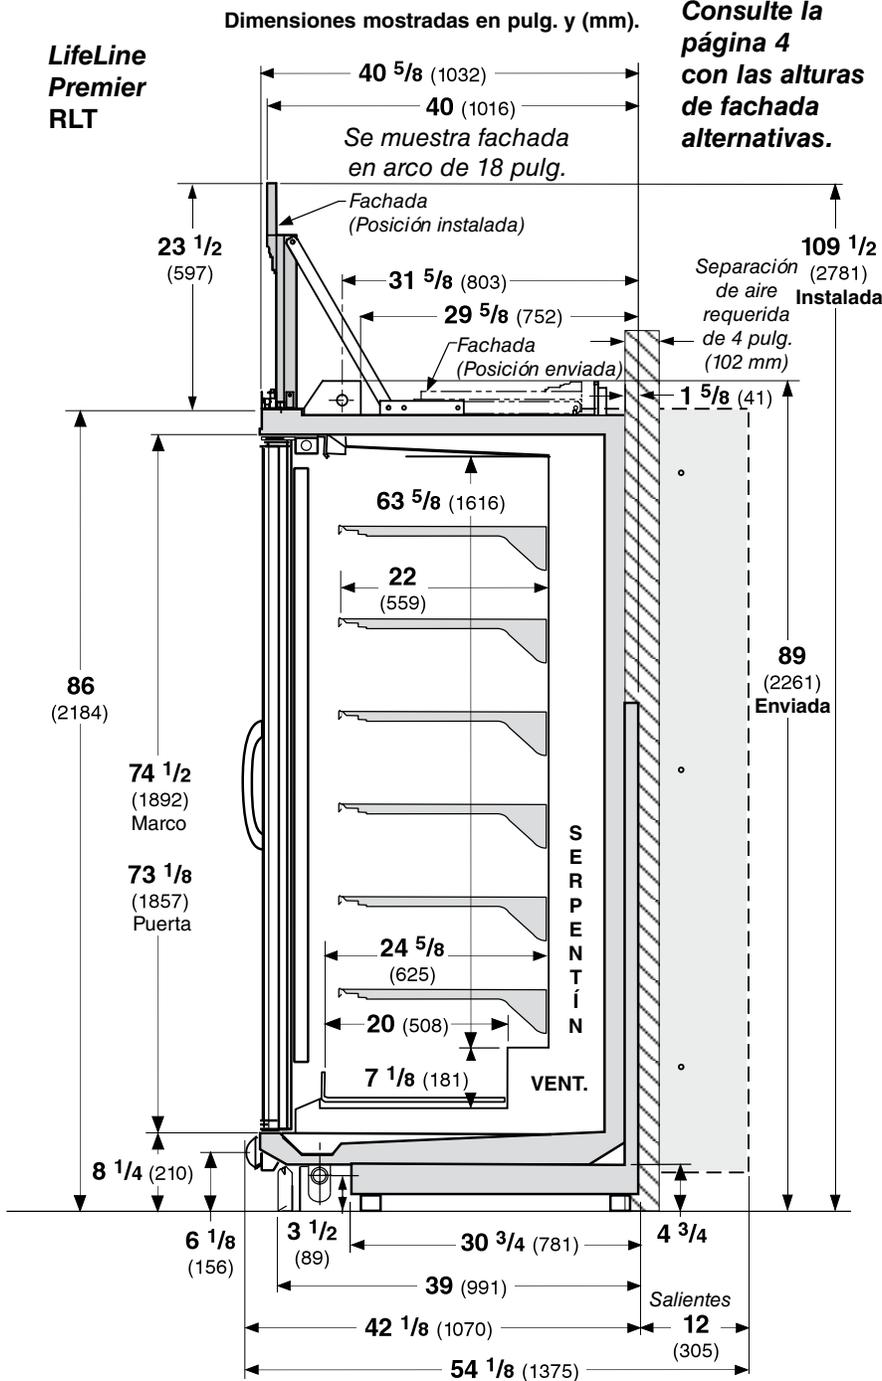

Certificado por la NSF®

Este modelo de exhibidor se fabrica para cumplir con los requisitos del Estándar N° 7 de ANSI/NSF (National Sanitation Foundation) en cuanto a construcción, materiales y facilidad de limpieza.

LifeLine Premier RLT

Con puertas Innovator
Temperatura baja

Hussmann recomienda que no se use el calentador de marco cíclicamente con las puertas *Innovator* para evitar que los sellos de las puertas se congelen, se peguen a los marcos y se desgarran.

Datos eléctricos

Número de ventiladores	2 puertas	3 puertas	4 puertas	5 puertas				
	2	3	4	5				
	Amperios				Watts			
	2 puertas	3 puertas	4 puertas	5 puertas	2 puertas	3 puertas	4 puertas	5 puertas
Ventilador del evaporador economizador de energía								
120 V, 50/60 Hz, Innovator	1.65	2.5	3.3	4.1	125	188	250	313
220 V, 50/60 Hz, Innovator, p/exportar	0.9	1.4	1.8	2.3	125	188	250	313
Calentadores anticondensación de la puerta (en el circuito del ventilador)								
120 V, 50/60 Hz, Innovator	1.1	1.7	2.2	2.8	184	200	267	334
220 V, 50/60 Hz, Innovator, p/exportar	0.7	1.1	1.5	1.8	153	230	306	382
Calentadores anticondensación del marco (en el circuito del ventilador)								
120 V, 50/60 Hz, Innovator	0.96	1.43	1.92	2.4	115	172	230	288
220 V, 50/60 Hz, Innovator, p/exportar	0.5	0.8	1.1	1.3	115	172	230	288
Capacidad mínima en amperios del circuito								
120 V 50/60 Hz Descongelamiento eléctrico, Innovator	5.7	7.2	9.3	11.6				
120 V 50/60 Hz Descongelamiento con Koolgas, Innovator	5.5	8.7	11.7	14.8				
220 V 50/60 Hz Descongelamiento eléctrico, Innovator, p/exportar	3.2	4.2	5.5	6.8				
220 V 50/60 Hz Desc. con Koolgas, Innovator, p/exportar	3.8	6.0	8.1	10.1				
Protección máxima de sobrecarga del circuito, 120 V	20	20	20	20				
Protección máxima de sobrecarga del circuito, 220 V	20	20	20	20				
Descongelamiento								
Calentadores de drenaje (Koolgas o Eléctrico)								
120 V 50/60 Hz Estándar	2.5	2.6	3.1	3.5	297	317	366	419
220 V 50/60 Hz Para exportar	1.35	1.44	1.66	1.9	297	317	366	419
Calentadores suplementarios Koolgas								
120 V 50/60 Hz Estándar	2.3	3.8	5.2	6.6	276	456	624	790
220 V 50/60 Hz Para exportar	1.8	2.9	3.9	5.0	404	633	861	1090
Calentador de descongelamiento eléctrico								
208V 50/60 Hz Estándar	7.7	11.5	15.4	19.2	1600	2400	3200	4000
220 V 50/60 Hz Para exportar	7.0	10.4	13.9	17.4	1600	2400	3200	4000

EN LOS EE.UU. SOLO ESTÁN DISPONIBLES PARA VENTA Y USO LAS CONFIGURACIONES DE ILUMINACIÓN QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS DEL AÑO 2012 DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA (DOE).

Lámparas LED verticales estándar, 4100 K	2 puertas	3 puertas	4 puertas	5 puertas	2 puertas	3 puertas	4 puertas	5 puertas
Hussmann EcoShine II™ [22 W] (120 V)	0.36	0.54	0.72	0.90	43	65	86	108
Hussmann EcoShine II™ [22 W] (220 V, p/exportar)	0.20	0.29	0.39	0.49	43	65	86	108
Lámparas LED verticales opcionales								
EcoShine II Plus [24 W] (120 V)	0.36	0.52	0.68	0.84	43	62	81	100
EcoShine II Plus [24 W] (220 V, p/exportar)	0.18	0.26	0.34	0.42	43	62	81	100
Lámparas LED de fachada	0.79	1.17	1.54	1.92	19	28	37	46
Lámparas LED para productos secos (ambos lados, 10 por lado)	1.50	1.50	1.50	N/A*	36	36	36	N/A*

* Las secciones para productos secos no están disponibles en los modelos de 5 puertas.

Datos del producto (área refrigerada solamente)

<i>Cubo utilizable recomendado</i> ¹ (pies ³ /puerta)	24.95 pies ³ /puerta (0.71 m ³ /puerta)
<i>Área de exhibición total AHRI</i> ² (pies ² /puerta)	13.59 pies ² /puerta (1.26 m ² /puerta)
<i>Área de estante</i> ³ (pies ² /puerta)	32.38 pies ² /puerta (3.01 m ² /puerta)

- ¹ Volumen refrigerado AHRI menos estantes y otros espacios no utilizables: Volumen refrigerado/Unidad de longitud, pies³/pie [m³/m]
² Calculada utilizando la metodología estándar AHRI 1200: Área de exhibición total, pies² [m²]/Unidad de longitud, pies [m]
³ El área de superficie del estante está formada por la plataforma inferior más el complemento del estante estándar, como se muestra en la *Guía de referencia de productos* de Hussmann. El complemento del estante estándar para este modelo tiene (6) hileras de estantes de 22 pulg.

Datos del producto (área de productos secos solamente)

Cubo utilizable bruto TOTAL (volumen para 2 DG por exhibidor) 11.69 pies³ / (0.33 m³)


PESO DE ENVÍO ESTIMADO ⁴					
	<i>2 puertas</i>	<i>3 puertas</i>	<i>4 puertas</i>	<i>5 puertas</i>	<i>Extremo sólido (cada uno)</i>
Exhibidor LifeLine Premier estándar (Fachada de 12 pulg., sin arco)					
lb (kg)	1057 (479)	1385 (628)	1715 (778)	2024 (918)	85 (39)
Exhibidor LifeLine Premier estándar (Fachada de 18 pulg., sin arco)					
lb (kg)	1067 (484)	1400 (635)	1735 (787)	2049 (929)	80 (36)
Exhibidor LifeLine Premier con 2 (dos) separadores salientes (Fachada de 12 pulg., sin arco)					
lb (kg)	1236 (561)	1564 (709)	1894 (859)	2203 (999)	N/A
Exhibidor LifeLine Premier con 2 (dos) separadores salientes (Fachada de 18 pulg., sin arco)					
lb (kg)	1259 (571)	1592 (722)	1927 (874)	2241 (1017)	N/A
Exhibidor LifeLine Premier con 2 (dos) secciones para productos secos y 4 (cuatro) separadores (Fachada de 12 pulg., sin arco)					
lb (kg)	1537 (697)	1865 (846)	2195 (996)	N/A	N/A
Exhibidor LifeLine Premier con 2 (dos) secciones para productos secos y 4 (cuatro) separadores (Fachada de 18 pulg., sin arco)					
lb (kg)	1567 (711)	1900 (862)	2235 (1014)	N/A	N/A
Exhibidor LifeLine Premier con:					
2 (dos) separadores salientes, 2 (dos) secciones para productos secos y 2 (dos) separadores (Fachada de 12 pulg., sin arco)					
lb (kg)	1576 (715)	1904 (864)	2234 (1013)	N/A	N/A
Exhibidor LifeLine Premier con:					
2 (dos) separadores salientes, 2 (dos) secciones para productos secos y 2 (dos) separadores (Fachada de 18 pulg., sin arco)					
lb (kg)	1609 (730)	1942 (881)	2277 (1033)	N/A	N/A
Añada 10 lb (5 kg) para el arco.					
⁴ Los pesos reales varían dependiendo de los kits opcionales incluidos.					

Circuitos de ventilador y calentador - Descongelamiento eléctrico (estándar)

Temperatura baja

NÚMEROS EN CÍRCULO = NÚMEROS DE ARTÍCULO DE LA LISTA DE PIEZAS
 R = Rojo P = Púrpura 2P = Púrpura (2 bandas) DB = Azul oscuro BK = Negro
 LB = Azul claro Pink = Rosa BR = Marrón Y = Amarillo OR = Naranja W = Blanco

ESTOS SON COLORES DE REFERENCIA. (LOS COLORES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR.)

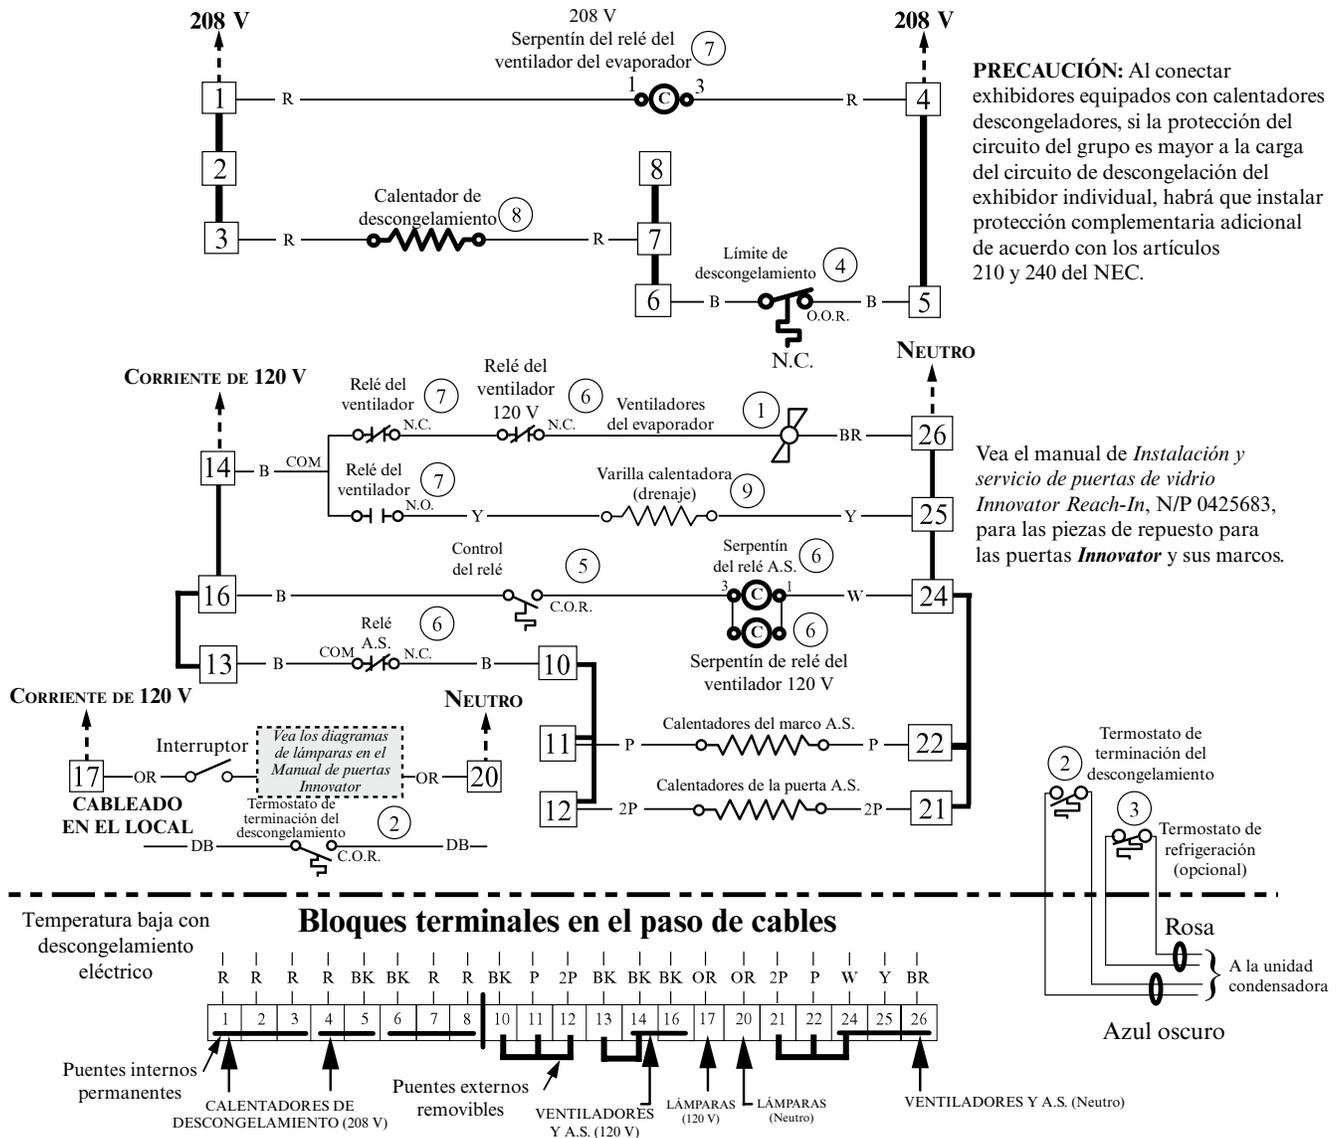


Secuencia de descongelamiento eléctrico - Temperatura baja

1. La corriente del contactor de descongelamiento energiza los calentadores de descongelamiento y el serpentín del relé del ventilador del evaporador de 208 V (7). Los contactos del relé abren el circuito del ventilador y energizan el calentador de la charola de drenaje.
2. Si el calentador de descongelamiento aumenta la temperatura del aire interior por encima de los 90 °F, se abrirá el termostato de límite de descongelamiento (4).
3. El aumento de la temperatura del evaporador cierra el termostato de control del relé (5) a aproximadamente 35 °F, energizando los serpentines del relé del ventilador y anticondensación de 120 V (6). Los contactos de estos relés abren los circuitos de los calentadores de la puerta y del marco, y evitan que el circuito del ventilador se energice al terminar el descongelamiento.
4. Cuando el termostato de terminación de descongelamiento termina el periodo de descongelamiento, el contactor de descongelamiento abre los circuitos del calentador de descongelamiento y del serpentín del relé del ventilador del evaporador. El calentador de la charola de drenaje se apaga.
5. La disminución de la temperatura del evaporador abre el termostato de control del relé (5) a aproximadamente 20 °F, desenergizando los serpentines del relé del ventilador y anticondensación (6). Los contactos del relé anticondensación cierran los circuitos de los calentadores del marco y de la puerta, así como el circuito del ventilador.

Circuitos de ventilador y calentador - Descongelamiento a gas (opcional) Temperatura baja

NÚMEROS EN CÍRCULO = NÚMEROS DE ARTÍCULO DE LA LISTA DE PIEZAS
 R = Rojo P = Púrpura 2P = Púrpura (2 bandas) DB = Azul oscuro BK = Negro
 LB = Azul claro Pink = Rosa BR = Marrón Y = Amarillo OR = Naranja W = Blanco
ESTOS SON COLORES DE REFERENCIA. (LOS COLORES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR.)

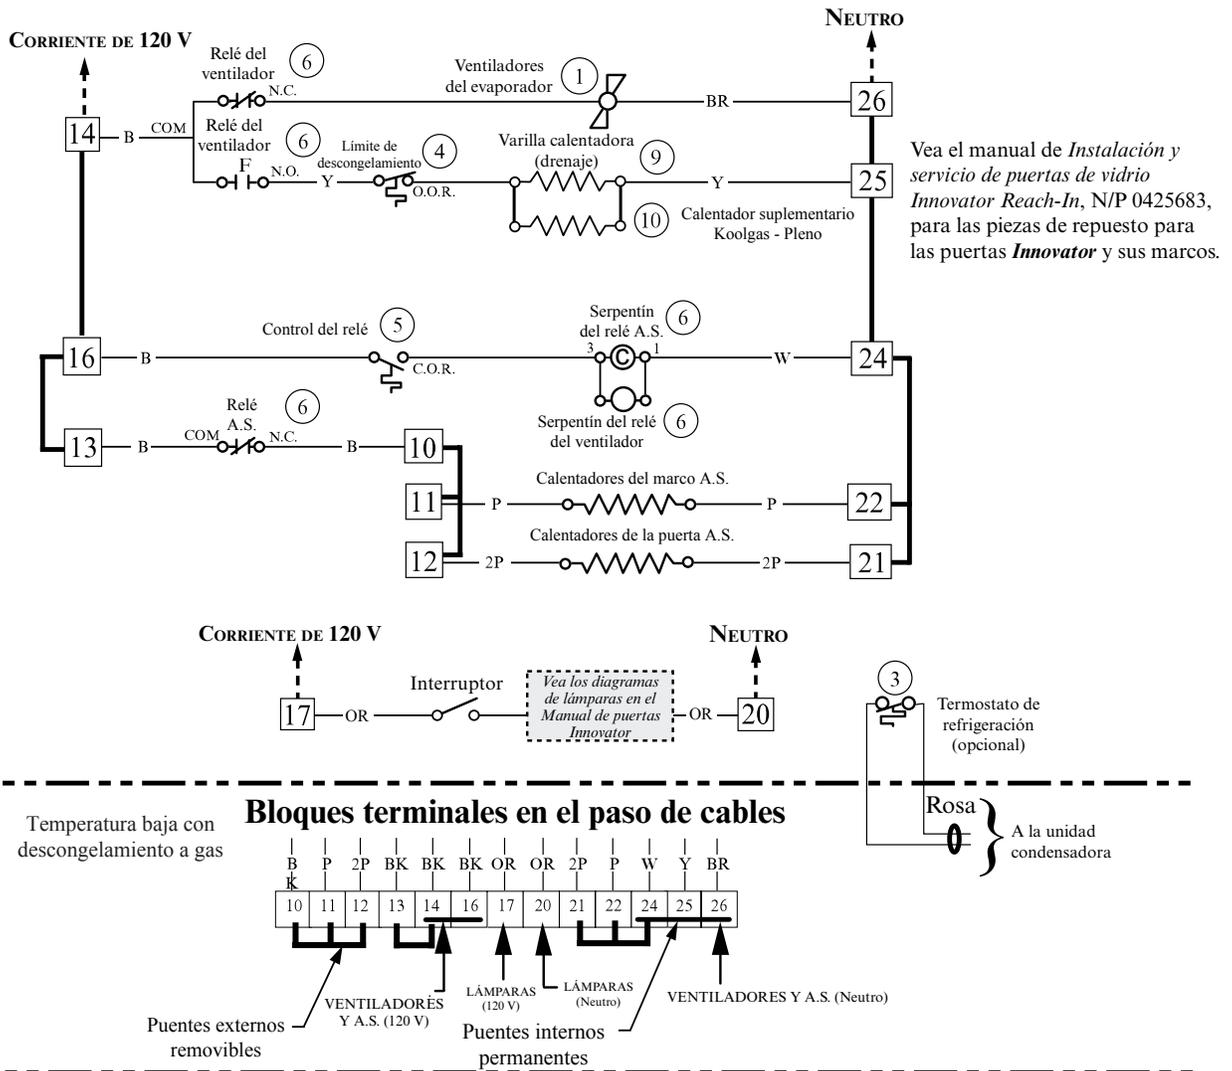

Secuencia de descongelamiento a gas - Temperatura baja

1. El vapor de descongelamiento entra al evaporador y aumenta la temperatura. A aproximadamente 35 °F, el termostato de control del relé (5) cierra el circuito del serpentín del relé del ventilador (6) y del serpentín del relé anticondensación (6). El relé abre los circuitos del ventilador, del calentador de la puerta y del calentador del marco, y energiza los calentadores de la charola de drenaje, del fondo y del pleno (9), (11) y (10).
2. Si el calentador de la charola de drenaje (9) aumenta la temperatura del aire interior por encima de los 90 °F, se abrirá el termostato de límite del calentador (4).
3. Cuando el temporizador de descongelamiento termina un periodo de descongelamiento, la temperatura del evaporador comenzará a disminuir. A aproximadamente 20 °F, el termostato de control del relé se abrirá, desenergizando el serpentín del relé anticondensación (6) y el serpentín del relé del ventilador (6). Los relés anticondensación y del ventilador abrirán los circuitos del calentador de la charola de drenaje y cerrarán los circuitos del ventilador, del calentador de la puerta y del calentador del marco.

**Iluminación
vertical
estándar
Husmann
EcoShine™
Lámparas
LED**

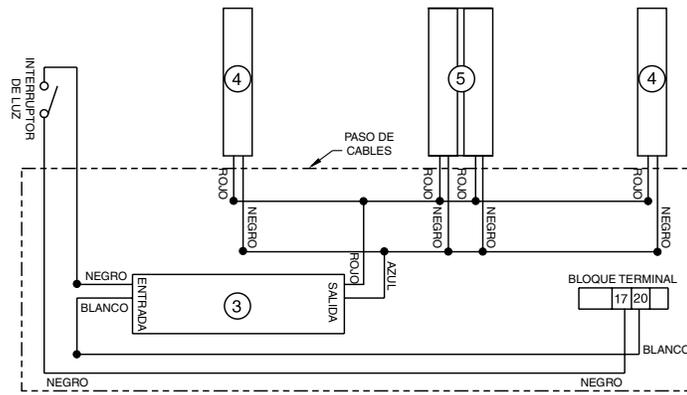


DIAGRAMA DE CABLEADO DE LÁMPARA LED PARA 2 PUERTAS

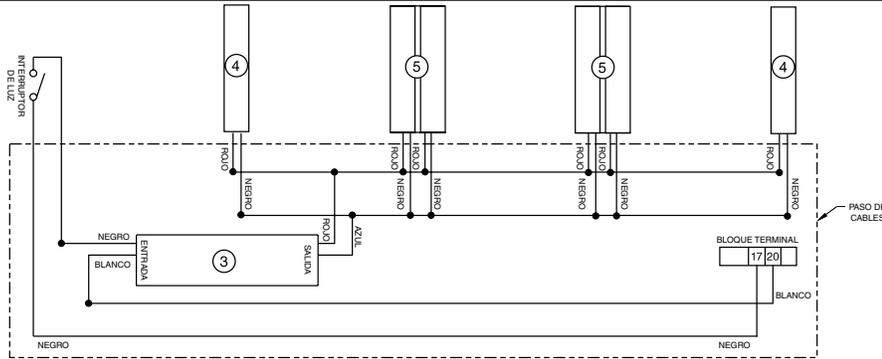


DIAGRAMA DE CABLEADO DE LÁMPARA LED PARA 3 PUERTAS

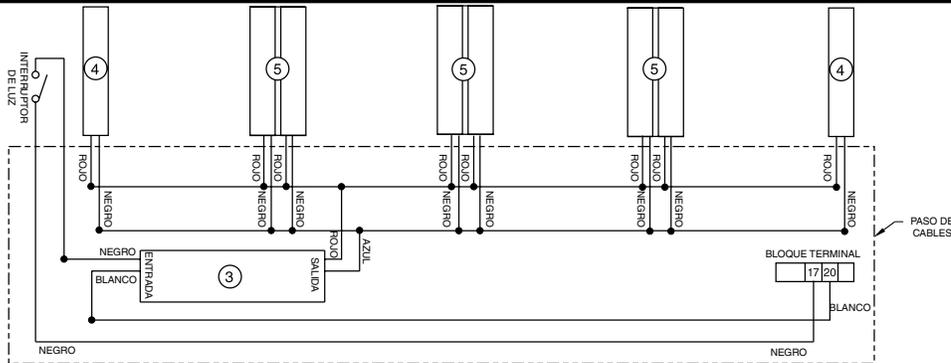


DIAGRAMA DE CABLEADO DE LÁMPARA LED PARA 4 PUERTAS

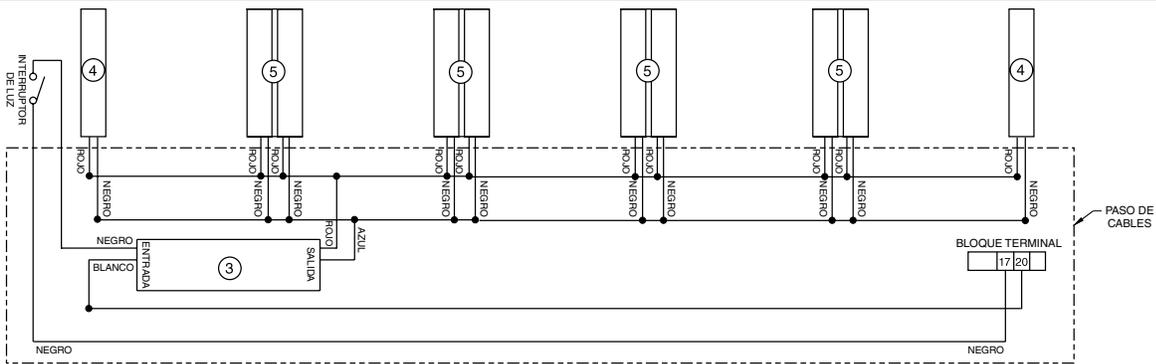


DIAGRAMA DE CABLEADO DE LÁMPARA LED PARA 5 PUERTAS

PRECAUCIÓN

Todos los componentes deberán tener una conexión mecánica a tierra y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.

Números en círculos = Números de artículo de la lista de piezas

R = Rojo Y = Amarillo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco


● = Corriente de 120 V ○ = Neutro de 120 V ⊥ = Conexión a tierra local ≡ = Conexión a tierra del gabinete

NÚMEROS EN CÍRCULOS = NÚMEROS DE ARTÍCULO DE LA LISTA DE PIEZAS

R = Rojo P = Púrpura 2P = Púrpura (2 bandas)
DB = Azul oscuro BK = Negro BL = Azul
BR = Marrón Y = Amarillo OR = Naranja W = Blanco

ESTOS SON COLORES DE REFERENCIA. (LOS COLORES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR.)

Cableado para lámpara LED externa opcional en la fachada

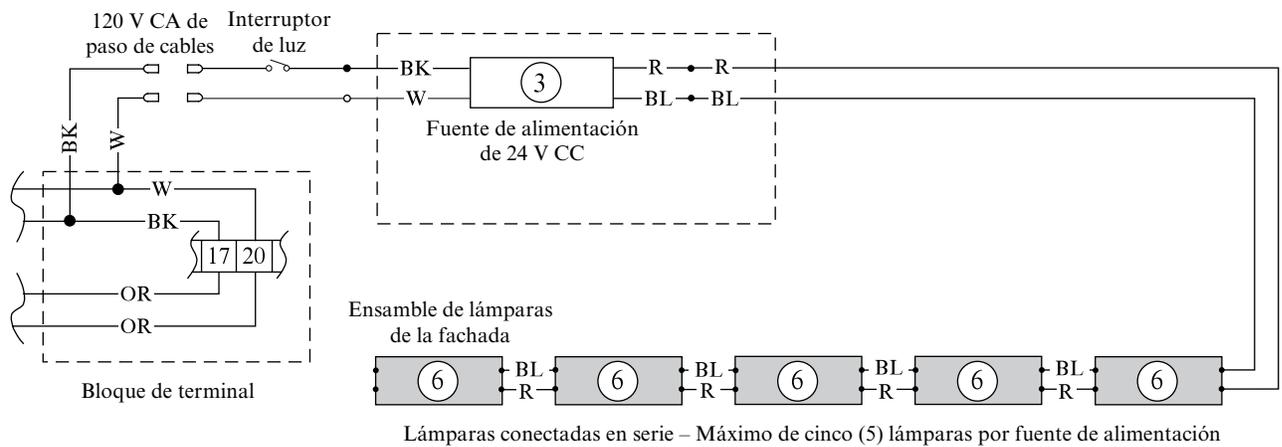

PRECAUCIÓN

Todos los componentes deberán tener una conexión a tierra mecánica y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.

● = Corriente de 120 V ○ = Neutro de 120 V \perp = Conexión a tierra local /// = Conexión a tierra del gabinete

