


NOTE IMPORTANTE

pour L'INSTALLATEUR!

Le joint ANNULAIRE doit être installé À CHAQUE EXTRÉMITÉ, comme illustré.

IL INCOMBE À L'INSTALLATEUR de grouper et d'installer correctement les comptoirs réfrigérés, comme expliqué dans les directives de groupement, N/P 0387177.

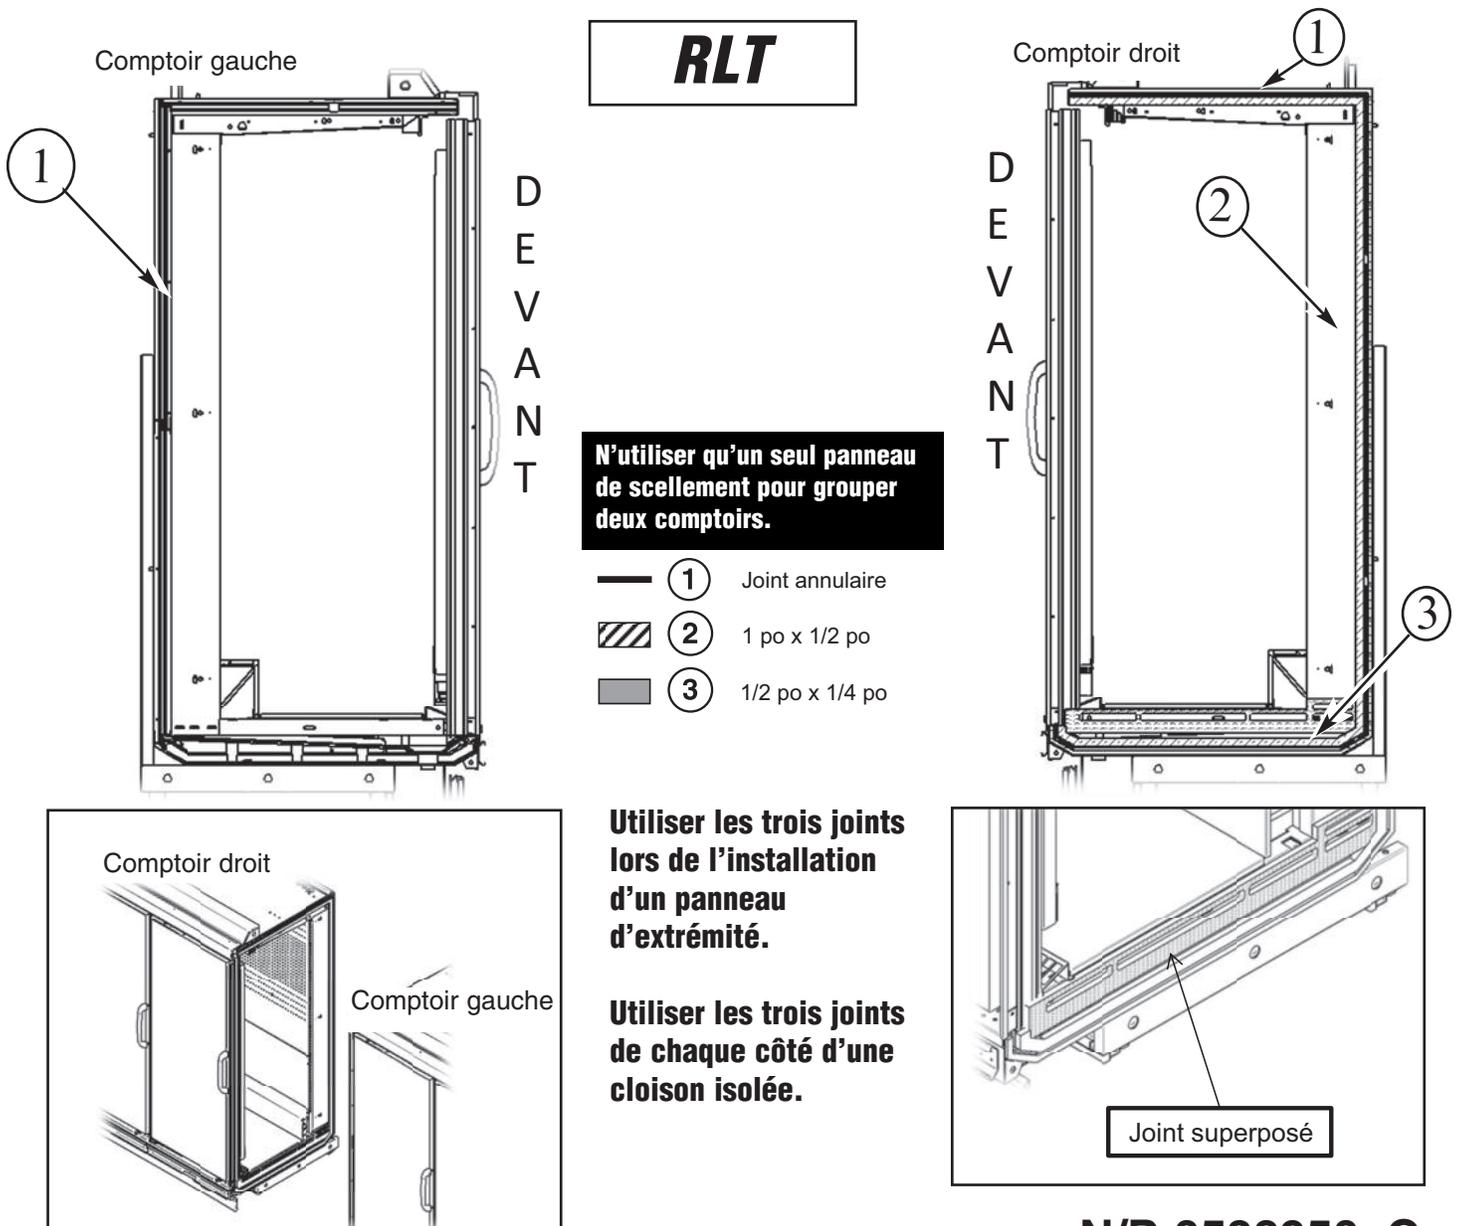

N/P 0538950_C

Espagnol 0538949
English 0479783