


Las conexiones eléctricas estándar de Insight en el local se encuentran en la parte superior izquierda del exhibidor.

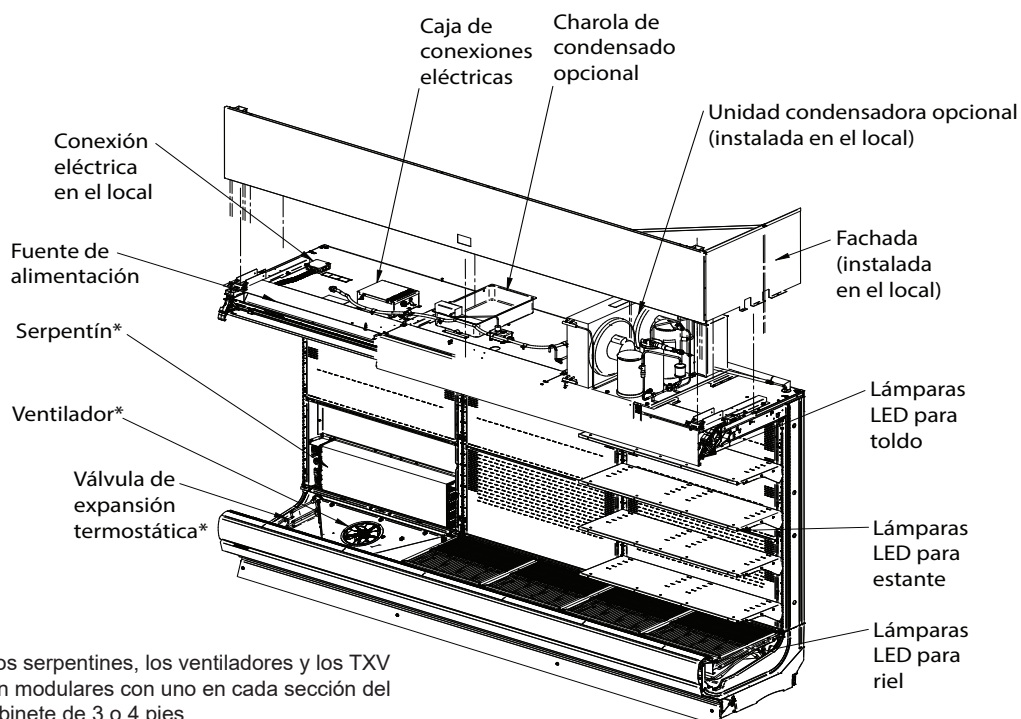

*Los serpentines, los ventiladores y los TXV son modulares con uno en cada sección del gabinete de 3 o 4 pies.

Algunas piezas se han borrado de la imagen para fines de claridad visual.

Se muestra un exhibidor de 12 pies.

Certificación NSF

Este modelo de exhibidor se fabrica para cumplir con los requisitos de la Norma N.º 7 de ANSI/NSF (National Sanitation Foundation) en cuanto a construcción, materiales y facilidad de limpieza.



Datos de rendimiento	Página 2	Pesos de envío estimados	Página 7
Datos del producto (estadísticas de AHRI)	Página 2	Opciones de estantes	Página 7
Corte transversal	Página 4	Diagramas de cableado	Página 8
Perspectiva de plano	Página 5	Cálculos de refrigeración y carga eléctrica	Página 11
Cargas eléctricas	Página 6	Historial de revisiones	Página 11

Data sheet-Insight IDF5NL-SP

Hoja de datos-Insight IDF5NL-SP

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

Datos de refrigeración ¹

IDF5NL		Vida de estante óptima				Comparación del consumo de energía
Aplicación		Lácteos / deli / bebidas / frutas y verduras	Convertible / carnes	Ambiente de Tipo 2, NSF ³	Colgadores ⁴	Valor nominal de AHRI 1200 ⁵
Estantes s/iluminación	Aire de descarga, °F (°C)	33 (0.55)	31 (-0.55)	30 (-1.11)	32 (0)	34 (1.11)
	Evaporador promedio, °F (°C) ²	28 (-2.22)	27 (-2.77)	26 (-3.33)	26 (-3.33)	30 (-1.11)
	Paralelo, Btu/h/pie (W/m) ⁶	1060 (1019)	1115 (1072)	1325 (1274)	1380 (1327)	1025 (986)
	Convencional, Btu/h/pie (W/m) ⁶	1155 (1111)	1215 (1168)	1445 (1390)	1505 (1447)	1115 (1072)
Estantes c/iluminación	Aire de descarga, °F (°C)	31 (-0.55)	30 (-1.11)	29 (-1.66)	N/A	33 (0.55)
	Evaporador promedio, °F (°C) ²	27 (-2.77)	26 (-3.33)	25 (-3.88)	N/A	29 (-1.66)
	Paralelo, Btu/h/pie (W/m) ^{6, 7}	1075 (1034)	1135 (1091)	1350 (1298)	N/A	1035 (995)
	Convencional, Btu/h/pie (W/m) ^{6, 7}	1170 (1125)	1235 (1188)	1470 (1414)	N/A	1130 (1087)
Velocidad del ventilador ⁸	IDF5NL6 (8.25 pulg.)	1400 ⁸	1600 ⁸	1600 ⁸	1400 ⁸	1400 ⁸
	IDF5NL4, 8, 12 (8.25 pulg.)	1400 ⁸	1600 ⁸	1600 ⁸	1400 ⁸	1400 ⁸

Notas:

1. Todos los datos se basan en tiendas cuya temperatura y humedad no excedan las condiciones del ambiente de Tipo 1 de NSF de 75 °F y una humedad relativa del 55%, excepto donde se indique.
2. Se muestra la temperatura promedio del evaporador. Use el punto de rocío para refrigerantes de alto nivel de deslizamiento para dimensionamiento de la unidad. Tome cuidado para usar el nivel del punto de rocío en las tablas PT para medir y ajustar el recalentamiento. Ajuste la presión del evaporador como sea necesario para mantener la temperatura del aire de descarga que se muestra.
3. Datos de funcionamiento en un ambiente de Tipo 2 de NSF de 80 °F y una humedad relativa del 55%.
4. Colgadores Hussmann para estantes únicamente para aplicaciones para lácteos y deli.
5. El valor nominal de AHRI 1200 es únicamente para fines de comparación del consumo de energía.
6. Reste 60 Btu/h/pie (57.7 W/m) para el frente de vidrio (en los modelos correspondientes).
7. Añada 10 Btu/h/pie (9.6 W/m) por hilera para estantes para las lámparas LED para estantes.
8. Algunas longitudes y aplicaciones requieren kits opcionales para el control de la velocidad de los ventiladores, aplicados por el Configurador de Productos de Hussmann.

Datos de descongelamiento

Frecuencia (horas entre descongelamiento) 4
Agua de descongelamiento ⁹ 8.2 lb/pie/día
 (12.2 kg/m)

⁹ (± 15% basado en la configuración de los gabinetes y el aprovisionamiento del producto).

APAGADO
Tiempo (minutos) 20

ELÉCTRICO O A GAS No está disponible

Controles convencionales

Control de contraflujo de baja presión CI/CO ¹⁰
 20 °F / 10 °F
 -6.7 °C / -12.2 °C

Solo unidad en interiores, terminación de descongelamiento a presión ¹⁰
 48 °F (8.9 °C)

¹⁰ Use una tabla de presión y temperatura para determinar las conversiones de PSIG.

Datos del producto

Volumen refrigerado bruto ¹¹ (pies³/pie) 9.6 pies³/pie (0.89 m³/m)
Área de exhibición total AHRI ¹² (pies²/pie) 4.56 pies²/pie (1.39 m²/m)
Área de estante ¹³ (pies²/pie) 8.10 pies²/pie (2.47 m²/m)

¹¹ Volumen refrigerado bruto AHRI: Volumen refrigerado/Unidad de longitud, pies³/pie [m³/m]

¹² Calculada utilizando la metodología estándar AHRI 1200: Área de exhibición total, pies² [m²]/Unidad de longitud, pies [m]

¹³ El área de superficie del estante está formada por la plataforma inferior más el complemento del estante estándar para este modelo: (4) hileras para estantes de 16 pulgadas

Datos de refrigeración, continuación

Carga de refrigerante de trabajo total ¹⁴

Enfriado por aire

con la unidad condensadora recomendada instalada

4 pies	5 lb, 6 oz	/	2.45 kg
6 pies	7 lb	/	3.18 kg
8 pies	7 lb, 6 oz	/	3.36 kg
12 pies	8 lb, 13 oz	/	4.00 kg

Enfriado por agua

Con la unidad condensadora HMDSLMT recomendada instalada

4 pies	3 lb, 10 oz	/	1.63 kg
6 pies	3 lb, 13 oz	/	1.73 kg
8 pies	4 lb	/	1.82 kg
12 pies	5 lb, 2 oz	/	2.32 kg

¹⁴ La carga de refrigerante total incluye el gabinete y la unidad condensadora. Los dos se envían precargados con una porción del refrigerante total.

Insight **IDF5NL** Lácteos / deli / carnes

Exhibidor Insight Freedom de plataformas múltiples,
5 niveles de exhibición, fondo estrecho, altura
delantera baja

Otros kits opcionales (tubería superior y ventiladores del evaporador) agregan altura general al gabinete.


Se requiere un espacio mínimo de 1 1/2 pulg. para retirar la cubierta del paso de cables y una distancia de 6 1/2 pulg. para tener pleno acceso. Consulte el Manual de instalación para ver las instrucciones.

3 pulg. entre los gabinetes espalda con espalda.

Complemento del estante mostrado conforme a las pruebas:


Cuatro hileras para estantes de 16 pulg. distribuidas uniformemente entre la charola de exhibición inferior y el panel superior interior.

LÁMPARA OPCIONAL PARA RIEL

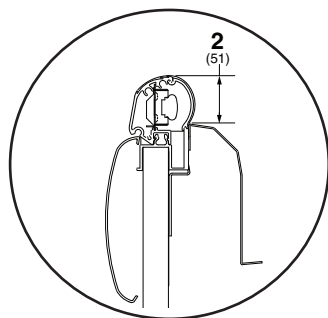

La lámpara para riel no se puede usar con la opción con frente de vidrio.


FRENTE DE VIDRIO OPCIONAL

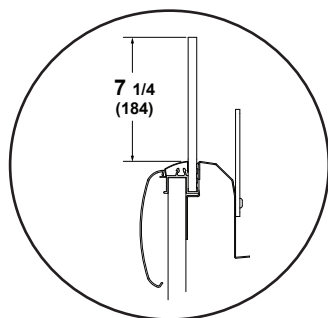

El frente de vidrio no se puede usar con la opción de la lámpara para riel.

Dimensiones mostradas en pulg. y (mm).

IDF5NL

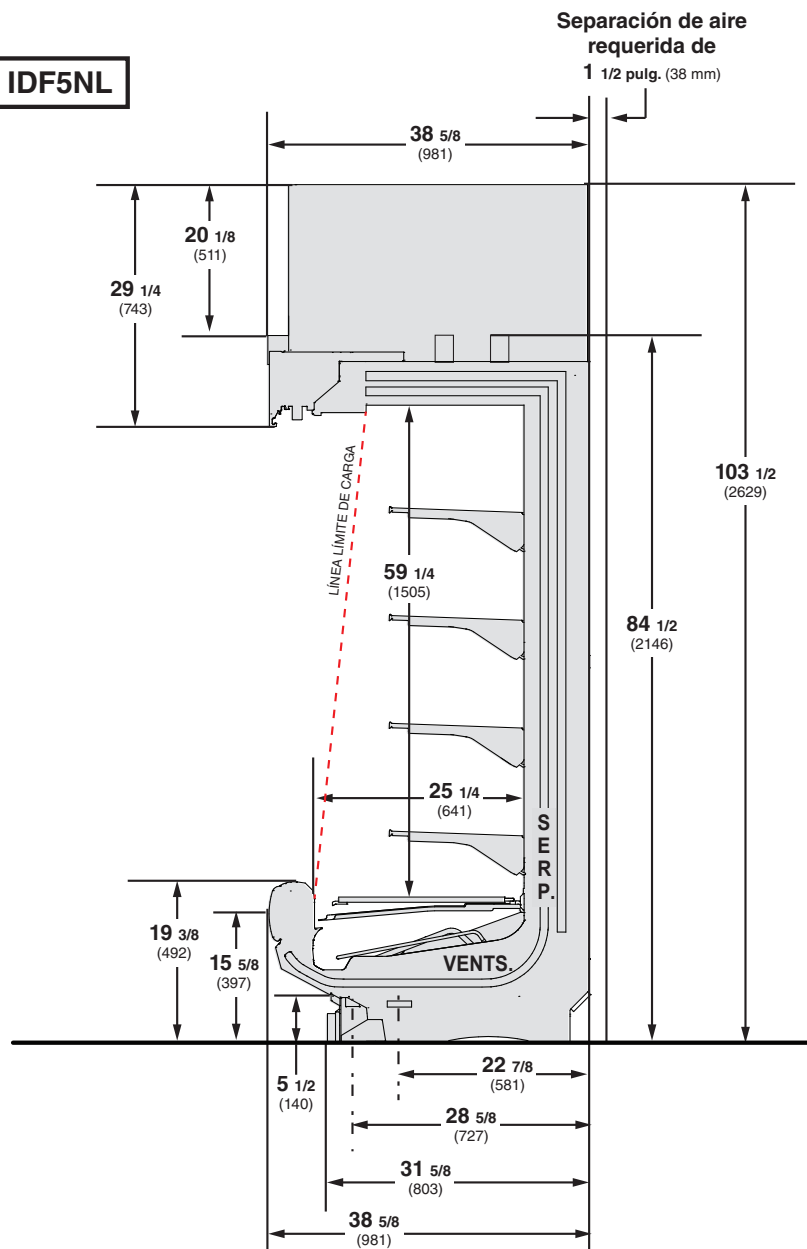


Certificación NSF

Este modelo de exhibidor se fabrica para cumplir con los requisitos de la Norma N.º 7 de ANSI/NSF (National Sanitation Foundation) en cuanto a construcción, materiales y facilidad de limpieza.

IDF5NL

Dimensiones mostradas en pulg. y (mm).

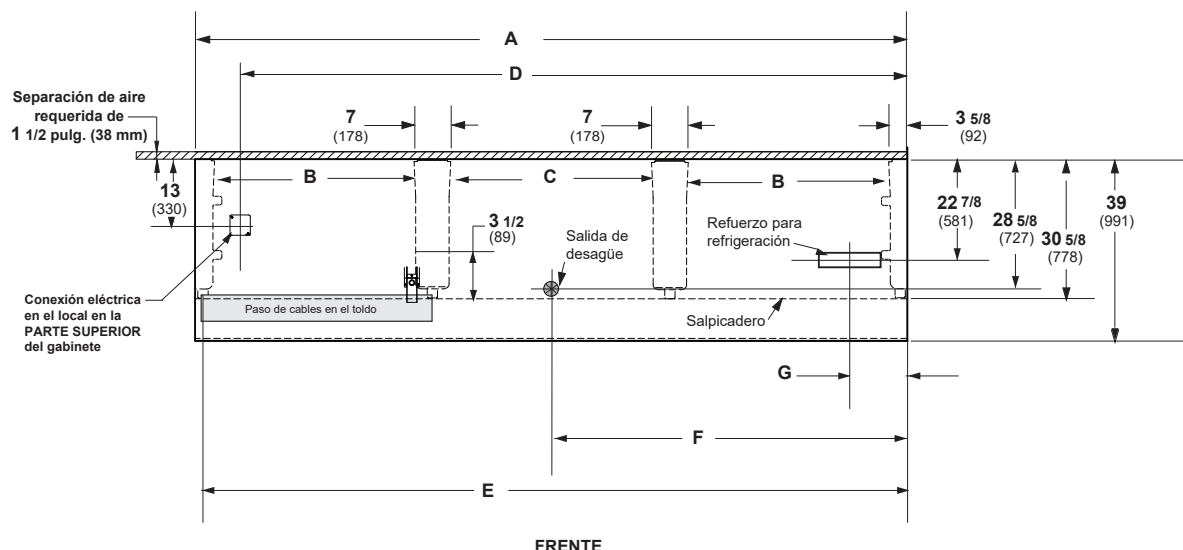

(Se muestra el modelo de 12 pies)

	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
General				
(A) Longitud del gabinete (<i>sin extremos ni separadores</i>) (<i>Cada extremo y separador aislado agrega 1 1/2 pulg. (38 mm) a la agrupación de gabinetes.</i>)	48 1/8 (1222)	72 1/4 (1835)	96 1/4 (2445)	144 3/8 (3668)
Dimensión máxima exterior desde la parte posterior a la parte delantera del gabinete (<i>incluye el tope</i>)	38 5/8 (981)	38 5/8 (981)	38 5/8 (981)	38 5/8 (981)
Parte posterior del gabinete al frente del salpicadero	30 5/8 (778)	30 5/8 (778)	30 5/8 (778)	30 5/8 (778)
(B) Distancia entre los bordes de las patas exteriores y las centrales	N/A	29 (737)	41 (1041)	41 (1041)
(C) Distancia entre los bordes de las patas centrales	41 1/8 (1045)	N/A	N/A	41 1/8 (1045)
Distancia entre las patas delanteras y el salpicadero	3 1/4 (83)	3 1/4 (83)	3 1/4 (83)	3 1/4 (83)
Servicio eléctrico (<i>Conexión del cableado eléctrico en el local</i>)				
(D) Extremo derecho del gabinete al centro de la conexión del cableado eléctrico en el local (<i>parte superior del gabinete</i>)	39 3/8 (1000)	63 1/2 (1613)	87 1/2 (2223)	135 1/2 (3442)
Parte posterior del gabinete al centro de la conexión del cableado eléctrico en el local	13 (330)	13 (330)	13 (330)	13 (330)
Longitud del paso de cables eléctricos	44 5/8 (1133)	33 1/2 (851)	45 7/8 (1165)	45 7/8 (1165)
(E) Extremo derecho del gabinete al extremo izquierdo del paso de cables eléctricos (<i>parte superior del gabinete</i>)	46 1/2 (1181)	70 1/2 (1791)	94 1/2 (2400)	142 5/8 (3630)
Salidas de desagüe				
(F) Extremo derecho del gabinete al centro de la salida de desagüe	24 1/8 (613)	24 1/8 (613)	24 1/8 (613)	72 1/4 (1835)
Parte posterior exterior del gabinete al centro de las salidas de desagüe	28 5/8 (727)	28 5/8 (727)	28 5/8 (727)	28 5/8 (727)
Tubo de goteo con cédula 40 de PVC	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)
Refuerzo para refrigeración				
(G) Parte posterior del gabinete al centro del refuerzo para refrigeración	22 7/8 (581)	21 1/8 (537)*	22 7/8 (581)	22 7/8 (581)
Extremo del gabinete al centro del refuerzo para refrigeración	9 1/2 (241)	7 5/8 (194)*	9 1/2 (241)	9 1/2 (241)
*Gabinete de 6 pies a un ángulo de 42° en forma paralela al pleno				

Datos eléctricos

Número de ventiladores	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
8.25 pulg.	1	2	2	3

Ventilador del evaporador	Amperios				Watts			
	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
120 V 60 Hz Economizador de energía	0.25	0.50	0.50	0.75	16	32	32	48
230 V 50/60 Hz Economizador de energía	0.13	0.26	0.26	0.39	16	32	32	48

Bomba de condensado				
120 V 60 Hz	1.9	1.9	1.9	1.9
230 V 60 Hz	1.0	1.0	1.0	1.0

Capacidad mínima en amperios del circuito				
120 V 60 Hz Economizador de energía	0.45	0.70	0.70	0.95
230 V 50/60 Hz Economizador de energía	0.33	0.46	0.46	0.59

Protección máxima de sobrecarga del circuito				
120 V	20	20	20	20
230 V	15	15	15	15

Lámparas

LÁMPARAS ESTÁNDAR	Amperios				Watts			
	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
Lámparas LED para toldos								
1 hilera	0.16	0.26	0.32	0.48	19.3	31.6	38.6	58.0

LÁMPARAS OPCIONALES

Lámparas LED para toldos								
1 hilera HO	0.22	0.33	0.44	0.66	26.5	39.5	53.0	79.4

Lámparas LED para estantes

1 hilera para estantes	0.08	0.12	0.16	0.25	9.9	14.1	19.8	29.7
2 hileras para estantes	0.16	0.23	0.33	0.49	19.8	28.2	39.5	59.3
3 hileras para estantes	0.25	0.35	0.49	0.74	29.7	42.3	59.3	89.0
4 hileras para estantes	0.33	0.47	0.66	0.99	39.5	56.4	79.1	118.6
5 hileras para estantes	0.41	0.59	0.82	1.24	49.4	70.5	98.9	148.3
6 hileras para estantes	0.49	0.70	0.99	1.48	59.3	84.5	118.6	178.0

Lámparas LED para rieles

1 hilera	0.08	0.12	0.16	0.25	9.9	14.1	19.8	29.7
----------	------	------	------	------	-----	------	------	------

Total del circuito de lámparas de 120 V = Lámparas estándar + Total de lámparas opcionales + Lámparas opcionales para estantes

Total del circuito de lámparas de 230 V = Multiplique el total del circuito de la lámpara 120 V por 0.52

EXTREMOS o SEPARADORES

Cada extremo estándar y cada separador aislado agrega 1 1/2 pulg. (38 mm) a la agrupación de gabinetes. El extremo de visualización opcional con tope de extremo agrega 3 3/4 pulg. (95 mm).

DATOS FÍSICOS

Tubo de goteo del exhibidor (pulg.) 1 1/4
Tubo con cédula de 40 de PVC
Línea de líquido del exhibidor (pulg.) 3/8
Línea de succión del exhibidor (pulg.) 5/8

PESO DE ENVÍO ESTIMADO †

Gabinete	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies	Extremo sólido (cada uno)
lb (kg)	800 (363)	1000 (454)	1200 (544)	1600 (726)	100 (45)

† Los pesos reales varían dependiendo de los kits opcionales incluidos.

Opciones de estantes

Dimensiones de estantes aprobadas para exhibiciones estándar (horizontal, soportes de 2 a 3 posiciones):

14 pulg.
16 pulg.
18 pulg.

Contacte al área de ingeniería para recibir recomendaciones de exhibición no estándar (soportes de 4 posiciones u otros).


Número mínimo de estantes: 3

Número óptimo de estantes: 4

Número máximo de estantes: 8


Número máximo de lámparas para estantes: 6

Complemento del estante estándar para fines de prueba: (4) hileras para estantes de 16 pulg., distribuidas vertical y uniformemente.

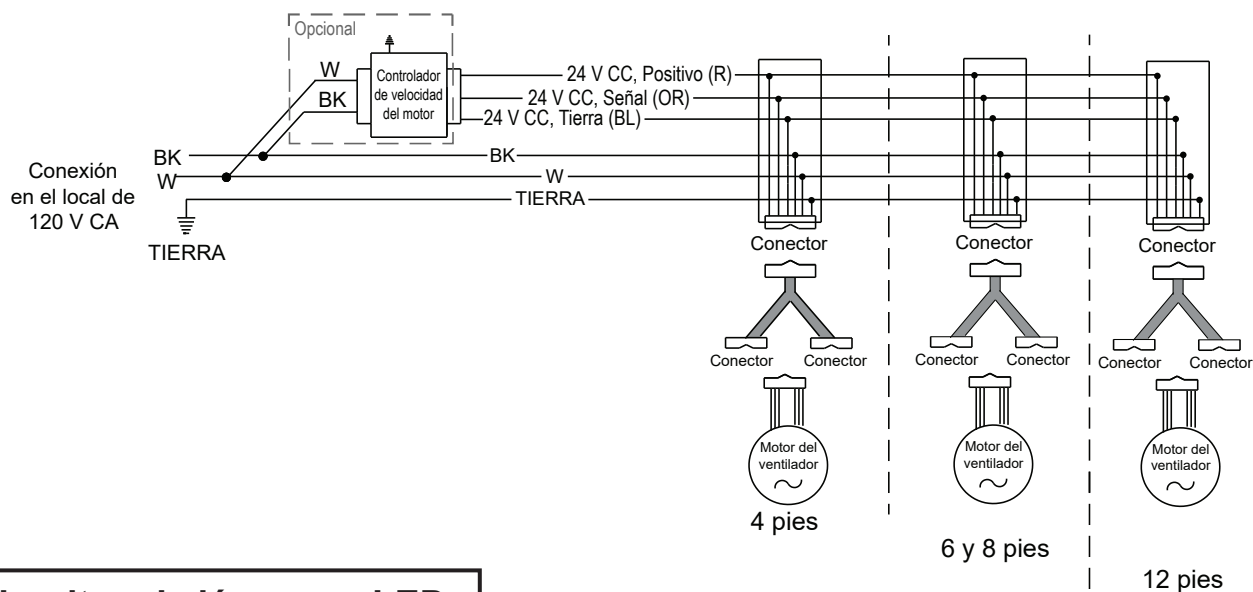


Circuitos de lámparas LED para toldos

Lámparas LED para toldo - 1 hilera

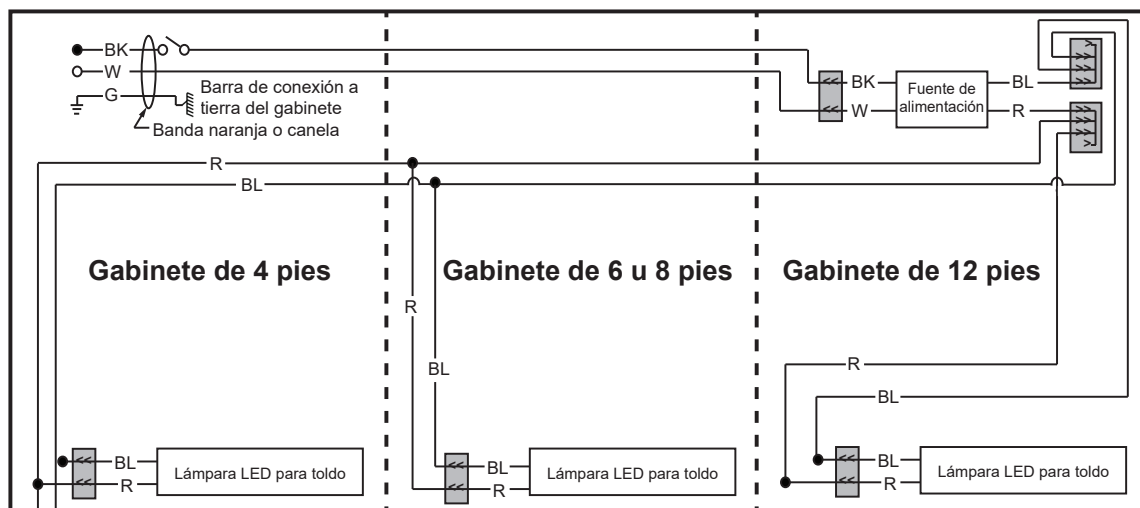

Lámparas opcionales - Lámpara LED para riel - 1 hilera

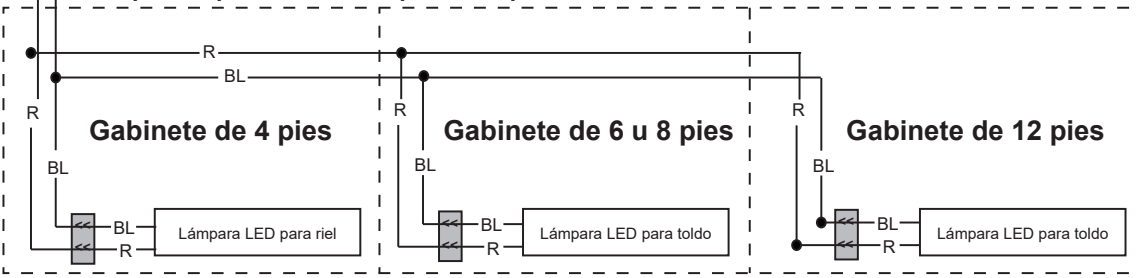

ADVERTENCIA


Todos los componentes deberán tener una conexión mecánica a tierra y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.

R = Rojo Y = Amarillo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco

● = CORRIENTE DE 120 V ○ = NEUTRO DE 120 V ⚡ = CONEXIÓN A TIERRA EN EL LOCAL ≡ = CONEXIÓN A TIERRA DEL GABINETE

Lámparas para estantes opcionales — Lámparas LED

Arnés opcional para estante y circuitos de lámparas LED para 4 o 5 hileras para estantes

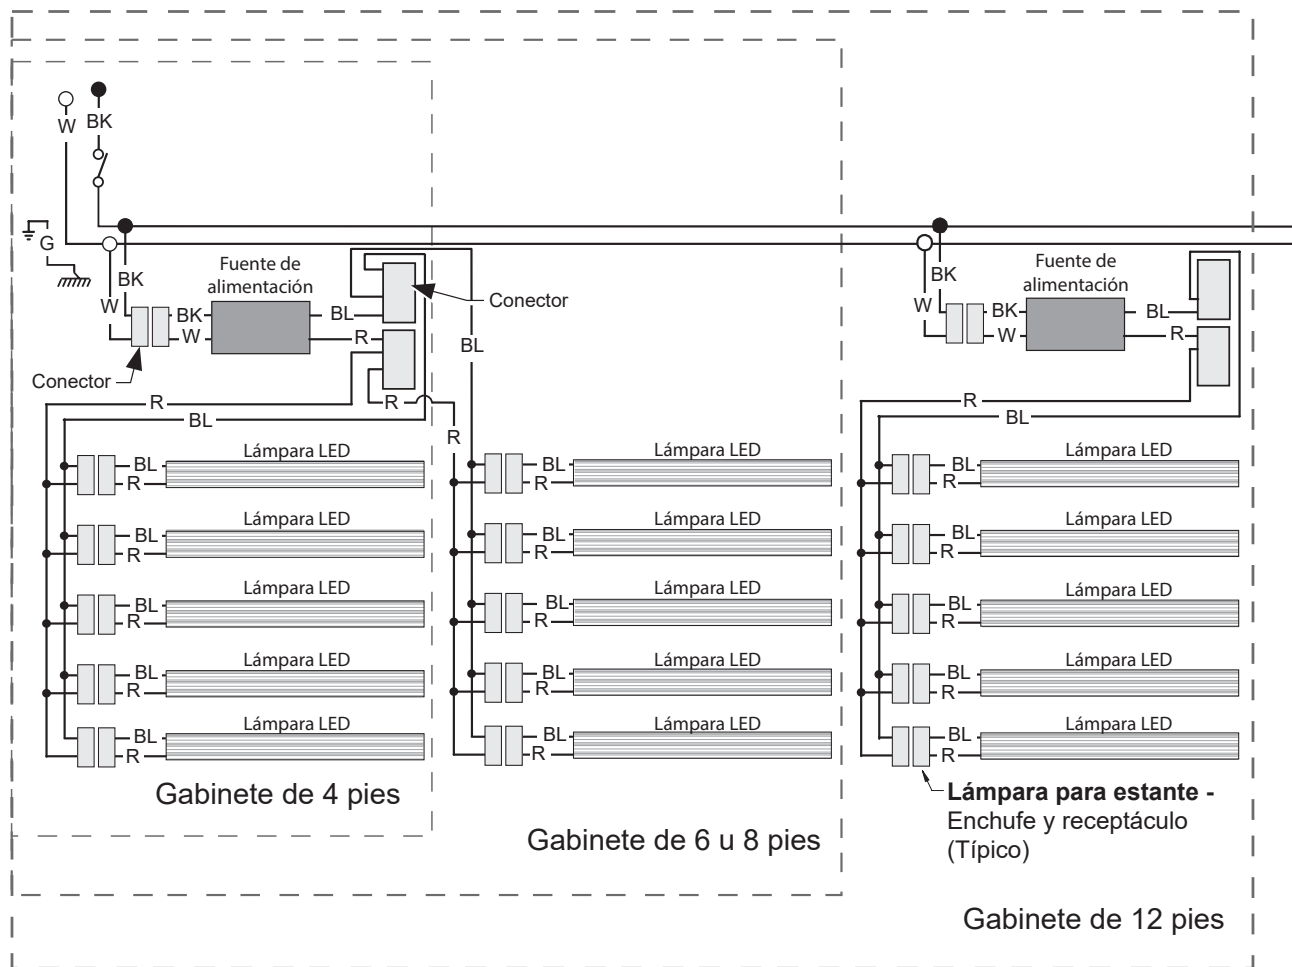

ADVERTENCIA


Todos los componentes deberán tener una conexión mecánica a tierra y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.

R = Rojo Y = Amarillo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco

● = CORRIENTE DE 120 V ○ = NEUTRO DE 120 V $\frac{1}{2}$ = CONEXIÓN A TIERRA EN EL LOCAL mm = CONEXIÓN A TIERRA DEL GABINETE

Lámparas para estantes opcionales — Lámparas LED

Arnés opcional para estante y circuitos de lámparas LED para 6 hileras para estantes

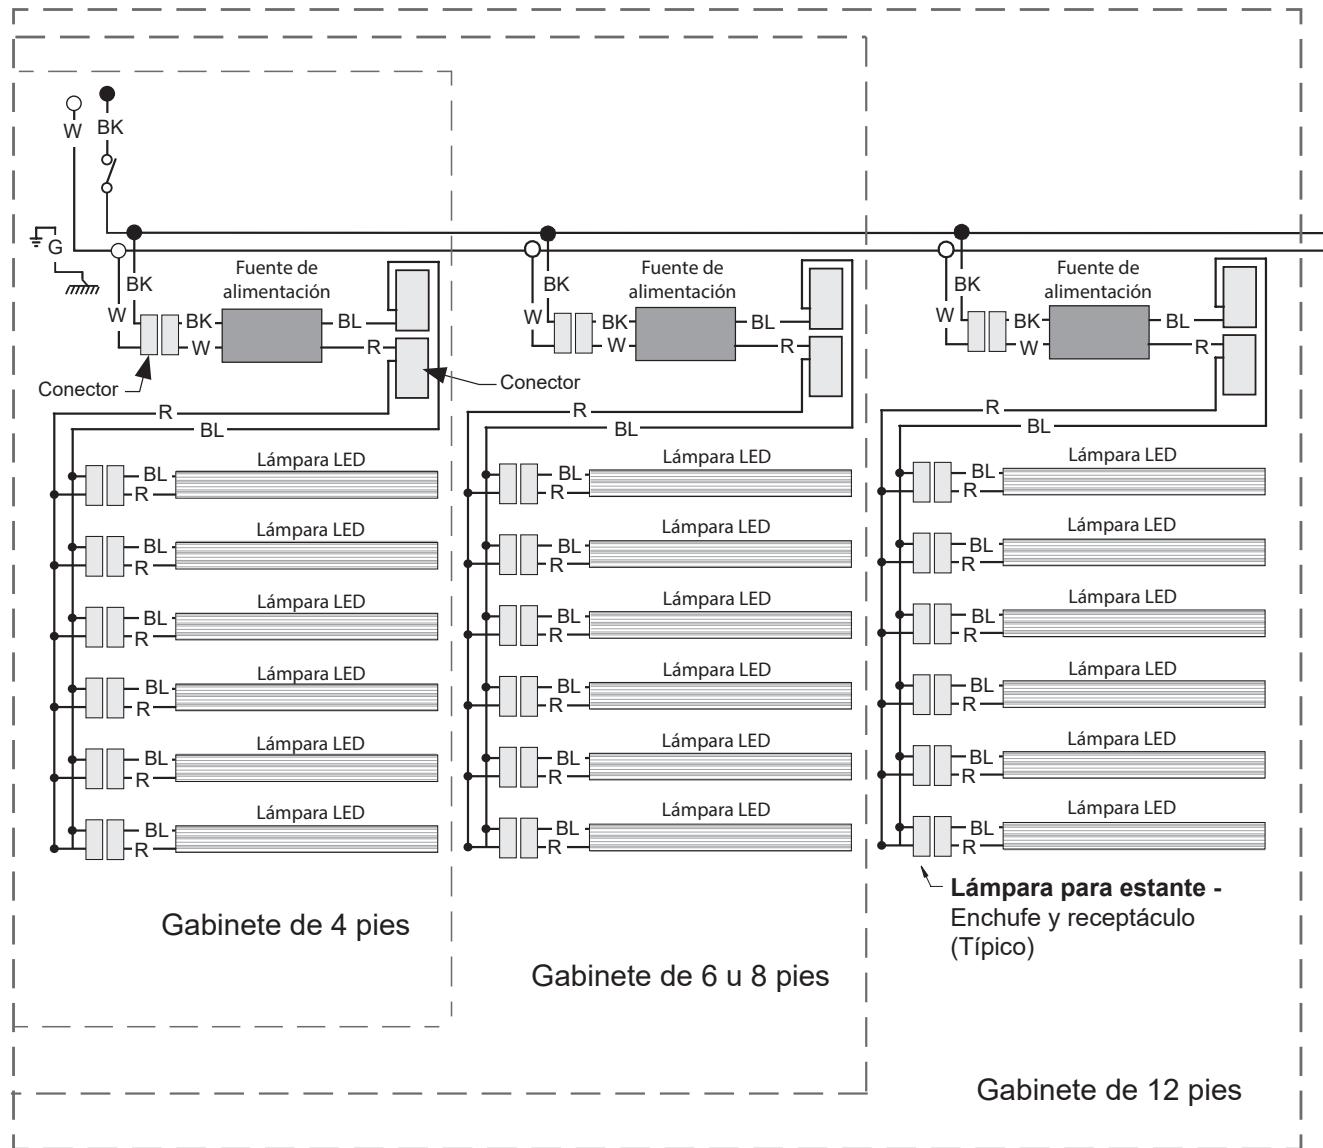

ADVERTENCIA

Todos los componentes deberán tener una conexión mecánica a tierra y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.

R = Rojo Y = Amarillo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco

● = CORRIENTE DE 120 V ○ = NEUTRO DE 120 V ⊥ = CONEXIÓN A TIERRA EN EL LOCAL mm = CONEXIÓN A TIERRA DEL GABINETE

Cálculos de refrigeración y carga eléctrica estimados (solo para fines comparativos)

Btu del gabinete

Al fin de calcular los Btu para un gabinete, consulte la tabla de datos de rendimiento en la página 2. Seleccione estantes con o sin iluminación y luego seleccione el tipo de sistema de refrigeración remota (paralelo o convencional) para obtener el número de Btu/h/pie. Multiplique este número por la longitud del gabinete para calcular el número de Btu por hora.

Requisitos eléctricos del gabinete

Consulte la clave de la tienda para determinar el número de circuitos. La iluminación debe estar especificada en dicha clave.

La carga eléctrica de los ventiladores para un gabinete se calcula seleccionando la longitud del gabinete y el voltaje de los ventiladores en la página 6. Por ejemplo, un gabinete de 12 pies utiliza 3 ventiladores. La clave de la tienda especifica ventiladores en un circuito de 230 V. En este ejemplo, los ventiladores usan 0.39 Amperios y la MCA es 0.59. Si se aplica, los ventiladores ambientales, los calentadores anticondensación, los controladores, etc., también deben incluirse en la MCA. Asimismo, incluya las lámparas en la MCA si se encuentran en el mismo circuito.

Las lámparas pueden estar en un circuito aparte. Para calcular la carga de las lámparas: seleccione la longitud del gabinete (12 pies), el tipo de lámparas para el toldo [estándar u opcional] (en este caso, 0.70 por ser estándar) y las lámparas para los estantes o rieles [la máxima según las conexiones del gabinete] (1.48 para seis estantes); luego sume $[0.48 + 1.48 = 1.96 \text{ amperios para } 120 \text{ V}]$ (para 230 V, multiplique $1.96 * 0.52 = 1.02$).

Dimensionamiento de líneas— Consulte la clave de la tienda.

Las Tablas de dimensionamiento de líneas de Hussmann están diseñadas para su uso en los equipos de refrigeración de Hussmann.

Para pedir piezas o acceder a
información adicional del producto por
favor visite:

parts.hussmann.com
Llame sin cargo: 1.855.487.7778

Historial de revisiones

Revisión A: Diciembre de 2018: Emisión original.

Revisión B: Julio de 2020. Se actualizaron los datos de refrigeración y las conexiones eléctricas; se actualizaron los diagramas de cableado.